


TVIRTINU:  
UAB Gren Švenčionys

Generalinis direktorius  
G. Kujalis  
2024-08-23

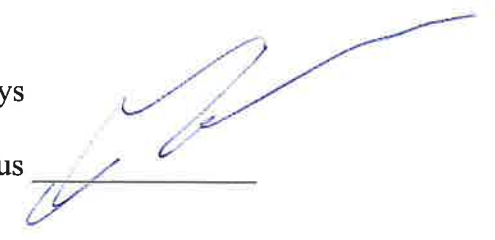

***UAB Gren Švenčionys termofikacinio vandens parametrai 2024/2025 m. šildymo sezonui***

Eil. Nr.	Katilinės pavadinimas	Termofikacinio vandens slėgiai kolektoriuje, MPa		
		paduod. P <sub>1</sub>	grįžtam. P <sub>2</sub>	skirtum. ΔP
1.	Centrinė kat.	0,40	0,20	0,20
2.	Stoties kat.	0,40	0,20	0,20
3.	Gamyklos kat.	0,45	0,20	0,25
4.	Žilvičių kat.	0,42	0,20	0,22
5.	Žeimenos kat.	0,50	0,35	0,15
6.	Kranto kat.	0,35	0,25	0,10

Sudarė: Gamybos vadovas .....D. Nabolotnyj

2024-08-23