


SUDERINTA: _____
Akmenės rajono savivaldybės
administracijos direktorė A. Laucienė
A.V.

TVIRTINU: _____
UAB Gren Akmenė
direktorius A. Valančius



**IŠ ŠILUMOS ŠALTINIŲ NAUJOSIOS AKMENĖS Miesto RAMUČIŲ KVARTALO,
RESPUBLIKOS, V. KUDIRKOS GATVIŲ ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS
2025 / 2026 M. ŠILDYMO SEZONUI**

Skačiuotina 18 °C šilumos tiekimo komforto temperatūra

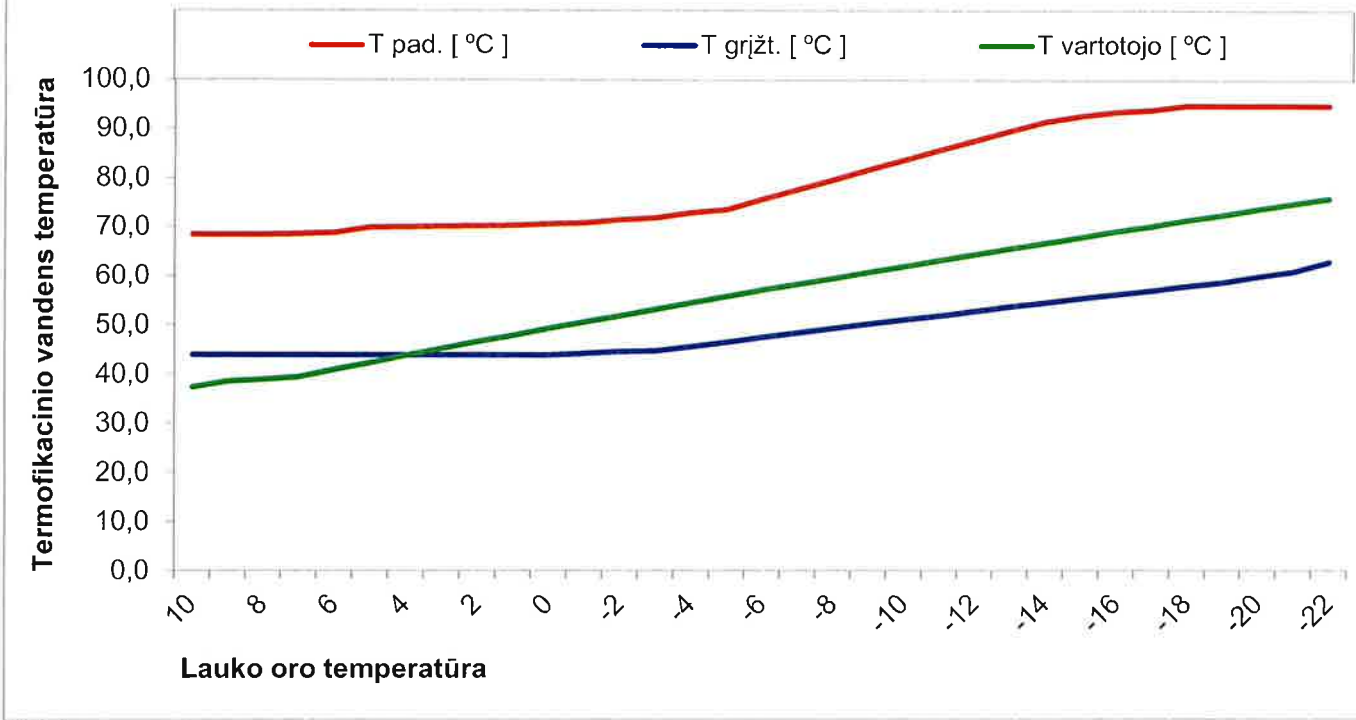

Tiekiamo į tinklus šilumnešio slėgis - $5,5 \pm 5 \%$ bar; $Q - 350 \pm 3 \%$ m³/h

Grijtamo į katilinę šilumnešio slėgis - $3,0 \pm 5 \%$ bar

Ruošė: _____
UAB Gren Akmenė
Vyriausiasis inžinierius
V. Liutkus

Suderinta: _____
Akmenės rajono savivaldybės
administracijos vietinio ūkio
ir turto skyriaus vedėja R. Stonienė

Suderinta: _____
Viešoji įstaiga „Akmenės būstas“
direktorė D. Noraitė-Borusienė

T oro [°C]	T pad. [°C]	T grįžt. [°C]	T vartotojo [°C]
10	68,5	44,0	37,4
9	68,5	44,0	38,6
8	68,5	44,0	39,0
7	68,6	44,0	39,5
6	68,9	44,0	41,0
5	70,0	44,0	42,4
4	70,1	44,0	43,9
3	70,2	44,0	45,3
2	70,3	44,0	46,7
1	70,4	44,0	48,0
0	70,7	44,0	49,4
-1	70,9	44,3	50,7
-2	71,6	44,7	52,0
-3	72,0	44,8	53,3
-4	73,0	45,7	54,6
-5	73,7	46,6	55,9
-6	75,8	47,6	57,2
-7	77,8	48,5	58,4
-8	79,8	49,4	59,6
-9	81,8	50,3	60,9
-10	83,8	51,2	62,1
-11	85,8	52,0	63,3
-12	87,7	52,9	64,5
-13	89,7	53,8	65,7
-14	91,6	54,6	66,8
-15	92,8	55,5	68,0
-16	93,6	56,3	69,2
-17	94,0	57,1	70,3
-18	95,0	58,0	71,5
-19	95,0	58,8	72,6
-20	95,0	60,0	73,8
-21	95,0	61,0	74,9
-22	95,0	63,0	76,0


SUDERINTA: _____
Akmenės rajono savivaldybės
administracijos direktorė A. Laučienė

TVIRTINU: _____
UAB Gren Akmenė
direktorius A. Valančius



**IŠ ŠILUMOS ŠALTINIŲ NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO SENAMIESČIO
MIKRORAJONO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS
2025 / 2026 M. ŠILDYMO SEZONUI**

Skaiciuotina 18 °C šilumos tiekimo komforto temperatūra

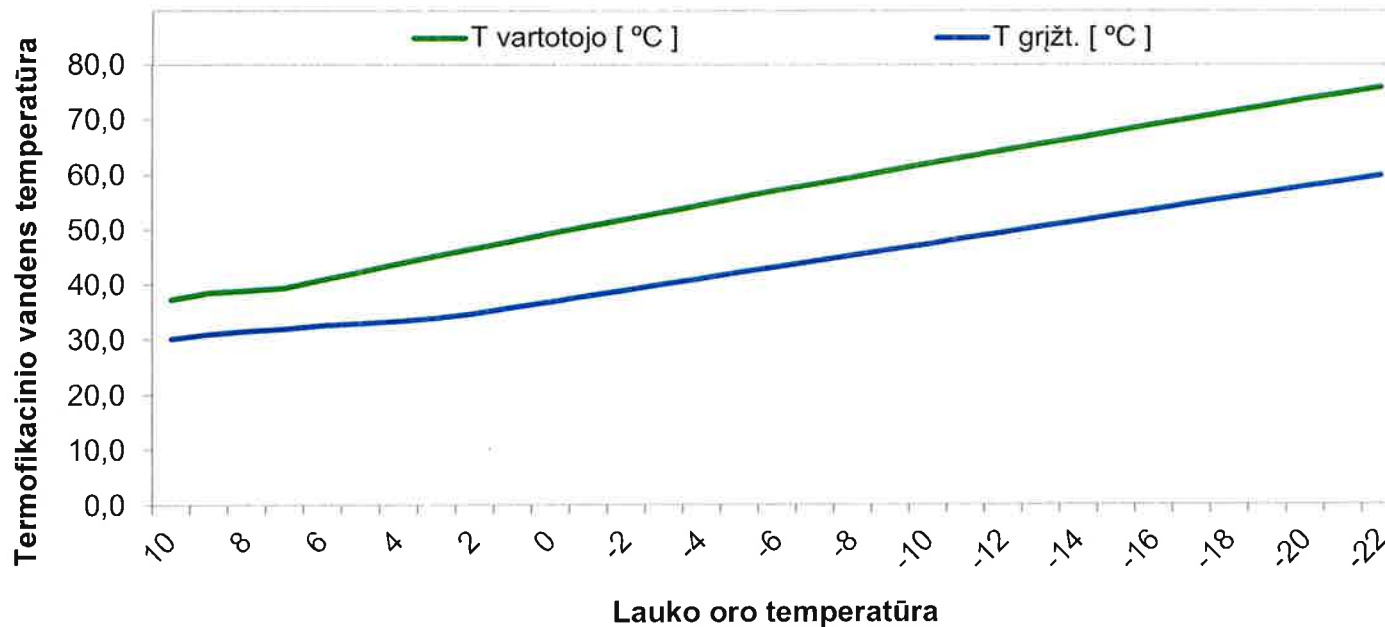

Tiekiamo į tinklus šilumnešio slėgis - $5,5 \pm 5 \%$ bar; $Q - 100 \pm 3 \%$ m³/h

Grįžtamo į katilinę šilumnešio slėgis - $3,0 \pm 5 \%$ bar

Ruošė: _____
UAB Gren Akmenė
Vyriausiasis inžinierius
V. Liutkus

Suderinta: _____
Akmenės rajono savivaldybės
administracijos vietinio ūkio
ir turto skyriaus vedėja R. Stonienė

Suderinta: _____
Viešoji įstaiga „Akmenės būstas“
direktorė D. Noraitė-Borusienė

T oro [°C]	T vartotojo [°C]	T grįžt. [°C]
10	37,4	30,2
9	38,6	31,0
8	39,0	31,6
7	39,5	32,0
6	41,0	32,6
5	42,4	33,0
4	43,9	33,4
3	45,3	34,0
2	46,7	34,8
1	48,0	35,9
0	49,4	36,9
-1	50,7	38,0
-2	52,0	39,0
-3	53,3	40,1
-4	54,6	41,1
-5	55,9	42,2
-6	57,2	43,2
-7	58,4	44,3
-8	59,6	45,3
-9	60,9	46,4
-10	62,1	47,4
-11	63,3	48,5
-12	64,5	49,5
-13	65,7	50,6
-14	66,8	51,6
-15	68,0	52,7
-16	69,2	53,7
-17	70,3	54,8
-18	71,5	55,8
-19	72,6	56,8
-20	73,8	57,9
-21	74,9	58,9
-22	76,0	60,0


SUDERINTA: _____
Akmenės rajono savivaldybės
administracijos direktorė A. Lauciene

TVIRTINU: _____
UAB Gren Akmenė
direktorius A. Valančius



IŠ ŠILUMOS ŠALTINIŲ VENTOS M., PAPILĖS MST.
ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS
2025 / 2026 M. ŠILDYMO SEZONUI

Skačiuotina 18 °C šilumos tiekimo komforto temperatūra

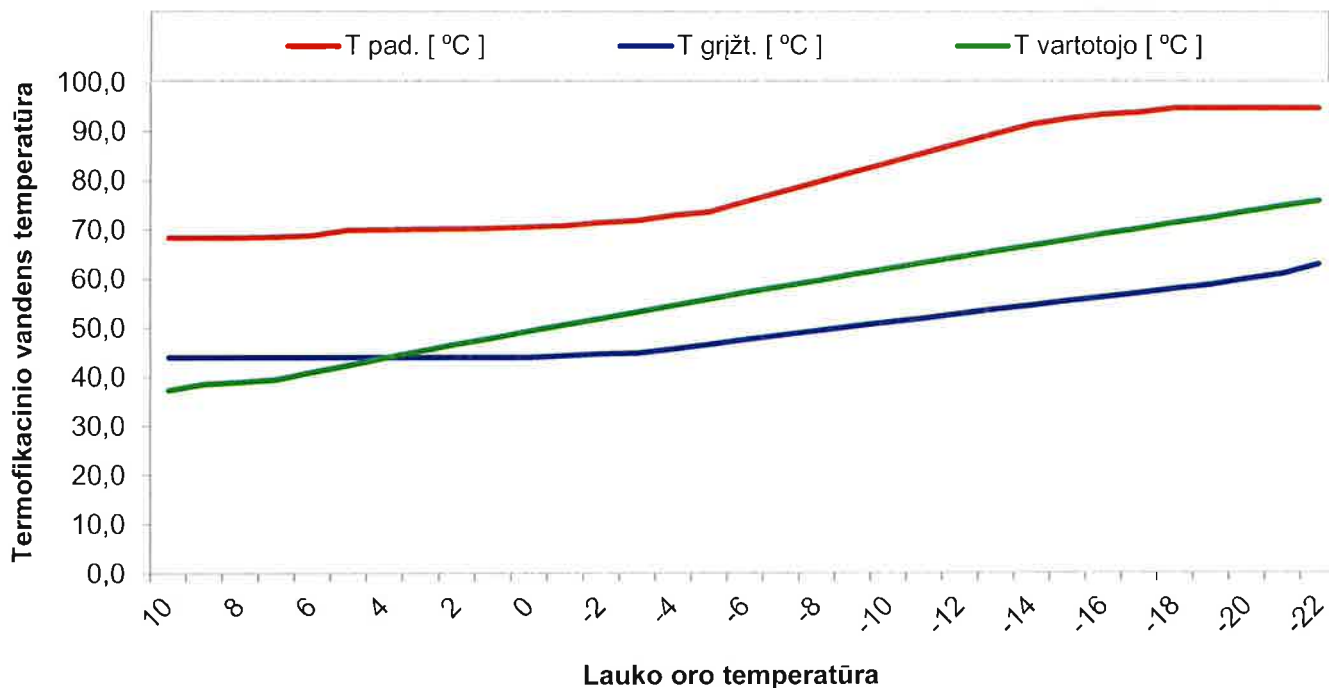

Tiekiamo į tinklus šilumnešio slėgis - $5,0 \pm 5 \%$ bar; $Q - 100 \pm 3 \%$ m³/h

Grįžtamo į katilinę šilumnešio slėgis - $2,0 \pm 5 \%$ bar

Ruošė: _____
UAB Gren Akmenė
Vyriausiasis inžinierius
V. Liutkus

Suderinta: _____
Akmenės rajono savivaldybės
administracijos vietinio ūkio
ir turto skyriaus vedėja R. Stonienė

Suderinta: _____
Viešoji įstaiga „Akmenės būstas“
direktorė D. Noraitė-Borusienė


T oro [°C]	T pad. [°C]	T grįžt. [°C]	T vartotojo [°C]
10	68,5	44,0	37,4
9	68,5	44,0	38,6
8	68,5	44,0	39,0
7	68,6	44,0	39,5
6	68,9	44,0	41,0
5	70,0	44,0	42,4
4	70,1	44,0	43,9
3	70,2	44,0	45,3
2	70,3	44,0	46,7
1	70,4	44,0	48,0
0	70,7	44,0	49,4
-1	70,9	44,3	50,7
-2	71,6	44,7	52,0
-3	72,0	44,8	53,3
-4	73,0	45,7	54,6
-5	73,7	46,6	55,9
-6	75,8	47,6	57,2
-7	77,8	48,5	58,4
-8	79,8	49,4	59,6
-9	81,8	50,3	60,9
-10	83,8	51,2	62,1
-11	85,8	52,0	63,3
-12	87,7	52,9	64,5
-13	89,7	53,8	65,7
-14	91,6	54,6	66,8
-15	92,8	55,5	68,0
-16	93,6	56,3	69,2
-17	94,0	57,1	70,3
-18	95,0	58,0	71,5
-19	95,0	58,8	72,6
-20	95,0	60,0	73,8
-21	95,0	61,0	74,9
-22	95,0	63,0	76,0

SUDERINTA: _____
Akmenės rajono savivaldybės
administracijos direktorė A. Laucienė

TVIRTINU: _____
UAB Gren Akmenė
direktorius A. Valančius

**AKMENĖS MIESTO IŠ ŠILUMOS ŠALTINIŲ
ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS
2025 / 2026 M. ŠILDYMO SEZONUI**

Skačiuotina 18 °C šilumos tiekimo komforto temperatūra

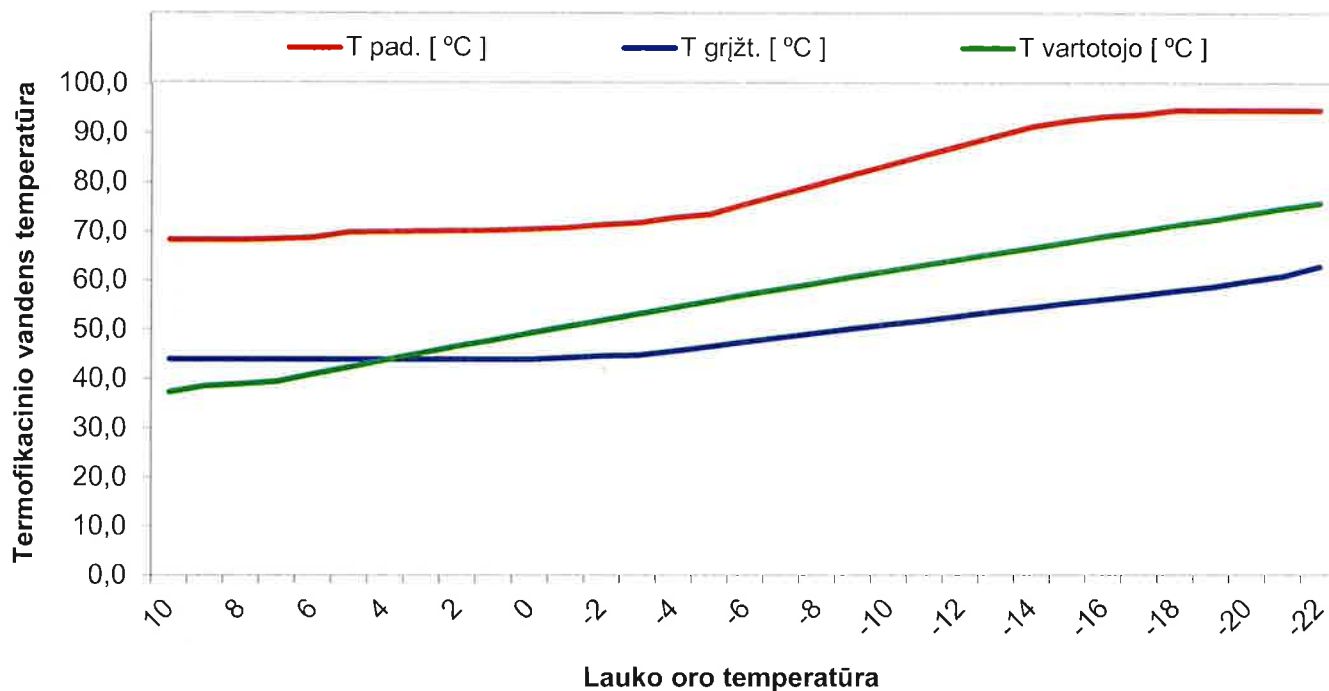

Tiekiamo į tinklus šilumnešio slėgis - $5,5 \pm 5 \%$ bar; $Q - 100 \pm 3 \%$ m³/h

Grįžtamo į katilinę šilumnešio slėgis - $2,0 \pm 5 \%$ bar

Ruošė: _____
UAB Gren Akmenė
Vyriausiasis inžinierius
V. Liutkus

Suderinta: _____
Akmenės rajono savivaldybės
administracijos vietinio ūkio
ir turto skyriaus vedėja R. Stonienė


Suderinta: _____
Viešoji įstaiga „Akmenės būstas“
direktorė D. Noraitė-Borusienė

T oro [°C]	T pad. [°C]	T grįžt. [°C]	T vartotojo [°C]
10	67,0	42,0	37,0
9	67,0	42,0	37,1
8	67,0	42,0	37,5
7	67,0	42,0	38,0
6	67,0	42,0	39,2
5	67,0	42,0	39,8
4	67,0	42,0	40,4
3	67,0	42,0	41,2
2	67,0	42,0	42,0
1	68,0	42,0	43,0
0	68,5	42,0	44,6
-1	70,0	42,9	45,8
-2	71,2	43,8	47,1
-3	72,0	44,8	48,3
-4	73,0	45,7	49,4
-5	74,0	46,6	50,2
-6	75,2	47,6	52,4
-7	75,8	48,5	53,3
-8	76,2	49,4	54,9
-9	76,9	50,3	55,8
-10	77,1	51,2	56,7
-11	78,0	52,0	58,2
-12	79,2	52,9	59,5
-13	79,8	53,8	60,8
-14	80,3	54,6	61,9
-15	81,0	55,5	63,2
-16	82,0	56,1	64,8
-17	82,5	56,7	65,6
-18	83,0	57,1	67,0
-19	83,0	57,6	67,2
-20	84,0	58,2	68,0
-21	84,0	59,2	69,0
-22	85,0	60,0	70,0


SUDERINTA: 
Akmenės rajono savivaldybės
administracijos direktorė A. Laučienė
A.V.


TVIRTINU: 
UAB Gren Akmenė
direktorius A. Valančius

IŠ ŠILUMOS ŠALTINIŲ KRUOPIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS
2025 / 2026 M. ŠILDYMO SEZONUI

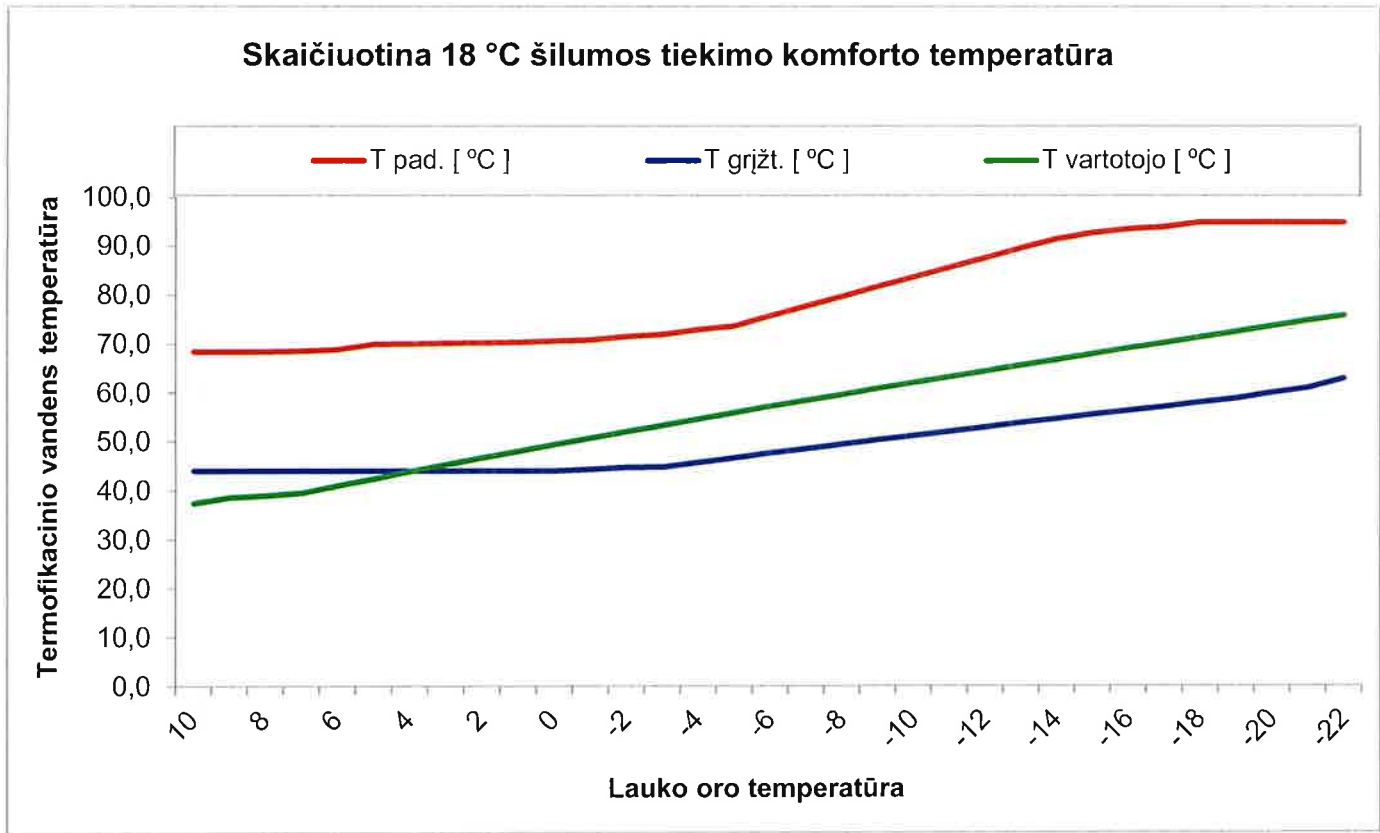

Tiekiamo į tinklus šilumnešio slėgis - $3,0 \pm 5 \%$ bar; $Q - 2,5 \pm 3 \%$ m³/h
Grįžtamo į katilinę šilumnešio slėgis - $1,8 \pm 5 \%$ bar

Ruošė: 
UAB Gren Akmenė
Vyriausiasis inžinierius
V. Liutkus

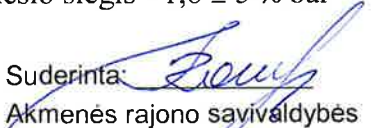Suderinta: 
Akmenės rajono savivaldybės
administracijos vietinio ūkio
ir turto skyriaus vedėja R. Stonienė

Suderinta: 
Viešoji įstaiga „Akmenės būstas“
direktorė D. Noraitė-Borusienė

T oro [°C]	T pad. [°C]	T grįžt. [°C]	T vartotojo [°C]
10	67,0	37,0	37,0
9	67,0	37,5	37,1
8	67,0	38,0	37,5
7	67,0	38,5	38,0
6	67,0	39,0	39,2
5	67,0	39,4	39,8
4	67,0	39,9	40,4
3	67,0	40,0	41,2
2	67,0	40,6	42,0
1	68,0	41,8	43,0
0	68,5	42,0	44,6
-1	70,0	42,9	45,8
-2	71,2	43,8	47,1
-3	72,0	44,8	48,3
-4	73,0	45,7	49,4
-5	74,0	46,6	50,2
-6	75,2	47,6	52,4
-7	75,8	48,5	53,3
-8	76,2	49,4	54,9
-9	76,9	50,3	55,8
-10	77,1	51,2	56,7
-11	78,0	52,0	58,2
-12	79,2	52,9	59,5
-13	79,8	53,8	60,8
-14	80,3	54,6	61,9
-15	81,0	55,5	63,2
-16	82,0	56,1	64,8
-17	82,5	56,7	65,6
-18	83,0	57,1	67,0
-19	83,0	57,6	67,2
-20	84,0	58,2	68,0
-21	84,0	59,2	69,0
-22	85,0	60,0	70,0