

ŠILDYMO SĄNAUDOS PER 2021 M. SPALIO MĖN.

Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra: +8,6 °C


Šildymo dienų trukmė: 31 d.

Šilumos vienanarė kaina (be PVM): 0,0741 Eur/kWh

Vidutinės energijos sąnaudos šildymui: 7,55 kWh/m²

Vidutinės šildymo sąnaudos (be PVM): 0,56 Eur/m²

Energijos sąnaudos šildymui per 2021 m. spalio mėn. (kWh/m²)

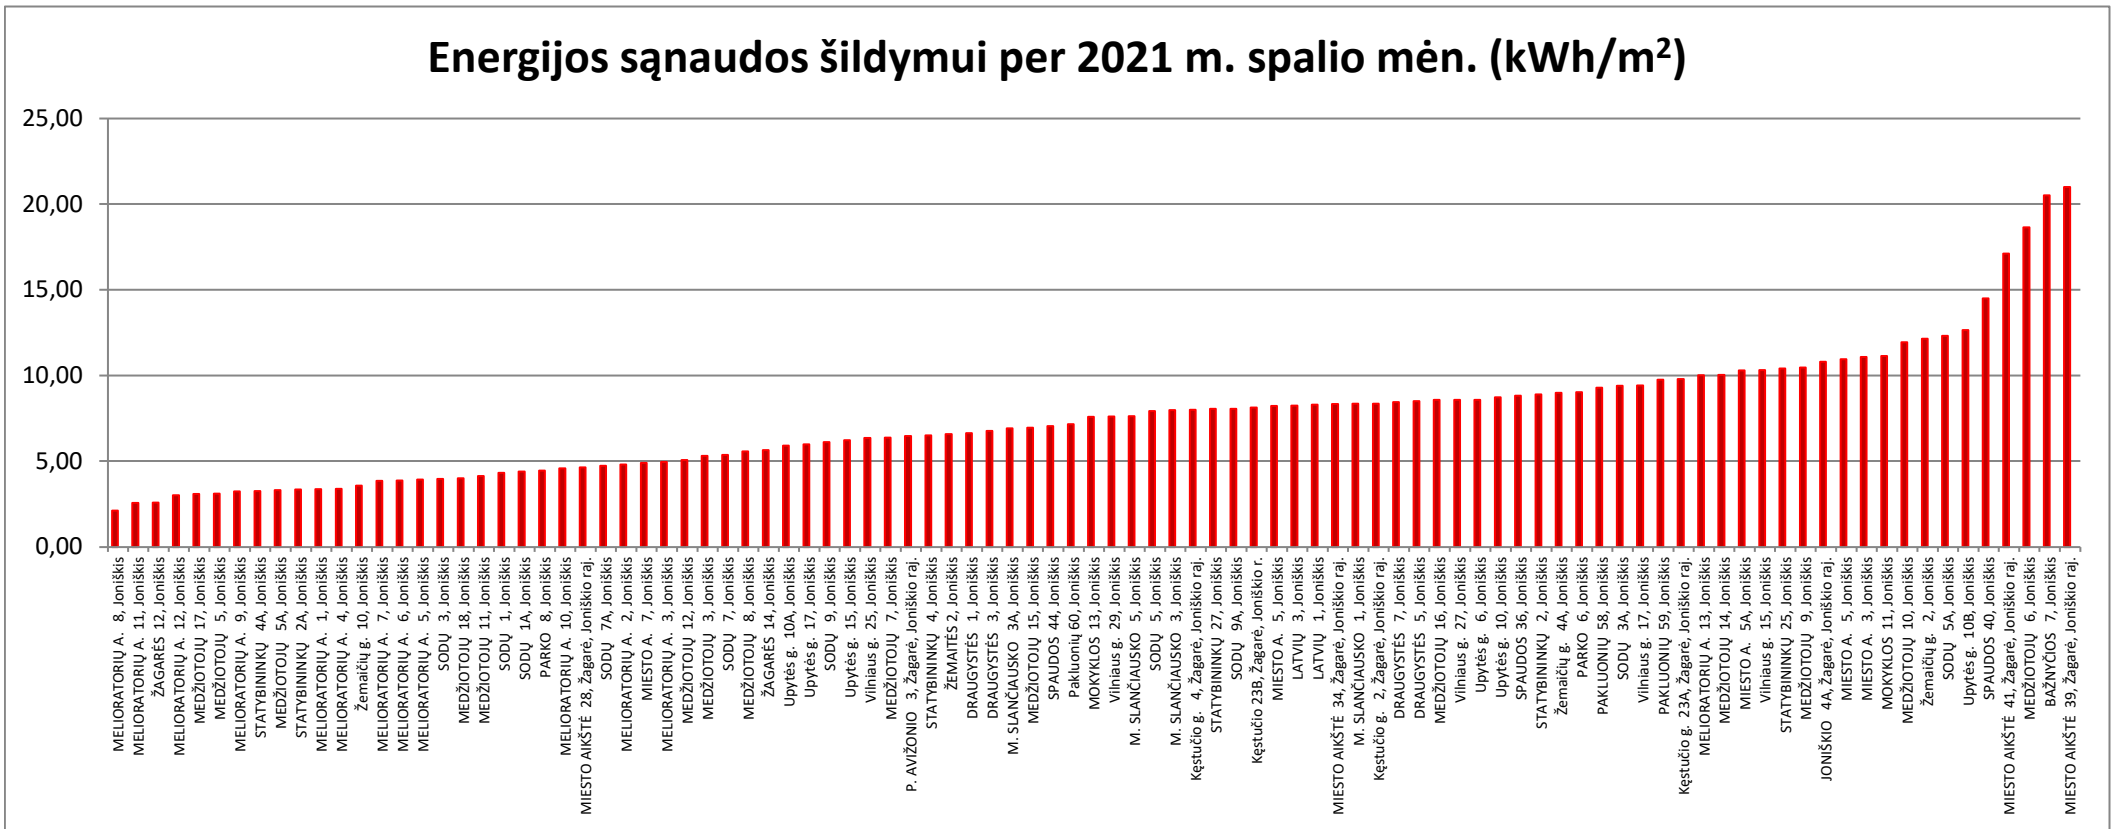

**Snaudoto šilumos kiekio patalpų šildymui palyginimas
2021 m. spalio mėn.**

Adresas	Statybos metai	Aukštų skaičius	Butų skaičius	Šilumos kiekis 1m ² šildymui, kWh	1 m ² šildymo kaina (be PVM), Eur	Pastabos
Mažiausias šilumos suvartojimas						
MELIORATORIŲ A. 8, Joniškis	1983	5	45	2,10	0,16	renovuoti namai, individualus šildymo butuose reguliavimas
MELIORATORIŲ A. 11, Joniškis	1982	5	45	2,55	0,19	
ŽAGARĖS 12, Joniškis	1978	5	40	2,57	0,19	
MELIORATORIŲ A. 12, Joniškis	1989	5	45	3,00	0,22	
MEDŽIOTOJŲ 17, Joniškis	1973	2	6	3,09	0,23	
MEDŽIOTOJŲ 5, Joniškis	1969	2	8	3,11	0,23	
MELIORATORIŲ A. 9, Joniškis	1991	5	30	3,24	0,24	
STATYBININKŲ 4A, Joniškis	1973	5	50	3,25	0,24	
MEDŽIOTOJŲ 5A, Joniškis	1975	5	40	3,31	0,25	
STATYBININKŲ 2A, Joniškis	1970	5	51	3,34	0,11	
MELIORATORIŲ A. 1, Joniškis	1980	5	45	3,36	0,25	
MELIORATORIŲ A. 4, Joniškis	1984	5	45	3,38	0,25	
Didžiausias šilumos suvartojimas						
MIESTO A. 5, Joniškis	1979	5	21	10,94	0,81	
MIESTO A. 3, Joniškis	1959	2	11	11,08	0,82	
MOKYKLOS 11, Gataučių km.	1984	2	17	11,14	0,83	
MEDŽIOTOJŲ 10, Joniškis	1968	2	8	11,94	0,88	
Žemaičių g. 2, Joniškis	1959	2	14	12,14	0,90	
SODŲ 5A, Joniškis	1965	2	8	12,31	0,91	
Upytės g. 10B, Joniškis	1976	2	8	12,64	0,94	
SPAUDOS 40, Joniškis	1997	4	19	14,50	1,07	
MIESTO AIKŠTĖ 41, Žagarė, Jonišk	1985	2	2	17,12	1,27	
MEDŽIOTOJŲ 6, Joniškis	1968	3	27	18,64	1,38	
BAŽNYČIOS 7, Joniškis	1981	2	4	20,51	1,52	
MIESTO AIKŠTĖ 39, Žagarė, Jonišk	1985	2	2	21,01	1,56	

Šildymo sąnaudos per 2021 m. spalio mėn. (Eur/m² be PVM)

