

**SUDERINTA:**

Trakų raj. savivaldybės administracijos direktorė
Jolanta Abucevičiūtė.....

2022 m. rugpjūčio mėn.d.

Vytauto g. 36 I; 36 II; 46A; 70; 72, Trakų g. 10; 12; 14; 16; 27, Vienuolyno g. 11, Mindaugo g. 1A; 22; 8; 16, Maironio g. 4, Trakai
šilumnešio parametų kokybinio reguliavimo temperatūrų grafikas, šilumos tiekimo-vartojimo riba, skaičiuotina patalpų
temperatūra +18°C (leistinas vidutinis paros nukrypimas +/- 5%)

**TVIRTINU:**

UAB "Trakų energija" direktorius pavaduotoja
Akcinė bendrovė
"TRAKŲ ENERGIJA"
Neliia Griniūtė.....

2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

Eil. Nr.	°C	T2	T1	Q
1	10	41,6	65,0	0,195
2	9	41,8	65,0	0,220
3	8	42	65,0	0,244
4	7	42,2	65,2	0,268
5	6	42,4	65,4	0,293
6	5	42,6	65,6	0,317
7	4	42,8	65,7	0,341
8	3	43	65,8	0,366
9	2	43,2	65,8	0,390
10	1	43,4	66,0	0,415
11	0	43,6	66,2	0,439
12	-1	43,7	66,5	0,463
13	-2	43,8	67,0	0,488
14	-3	43,9	68,1	0,512
15	-4	44	69,0	0,537
16	-5	44,1	70,0	0,561
17	-6	45	71,0	0,585
18	-7	46	72,2	0,610
19	-8	47	72,8	0,634
20	-9	48	74,7	0,659
21	-10	49	75,5	0,683
22	-11	50	76,0	0,707
23	-12	51	78,0	0,732
24	-13	53	79,0	0,756
25	-14	55	80,0	0,780
26	-15	56	82,8	0,805
27	-16	57	84,1	0,829
28	-17	58	85,4	0,854
29	-18	59	86,7	0,878
30	-19	60	88,0	0,902
31	-20	61	89,2	0,927
32	-21	62	90,5	0,951
33	-22	62	91,8	0,976
34	-23	63	92,0	1,000



Termofikacinio vandens slėgis šilumos punkto įvade didžiausias paduodamas ir didžiausias grįžtamas
0,4 MPa, / 0,25 MPa, mažiausias paduodamas ir mažiausia grįžtamas 0,35 MPa/ 0,2 MPa. +/- 5%.
°C - lauko temperatūra; T1 - į namo sistema; T2 - grįžtama iš namo; Q - galia %

Sudarė:
Vyriausiasis inžinierius
Edgaras Gurskis

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas

Ramūnas Kodis



SUDERINTA:
Trakų raj. savivaldybės administracijos direktorė
Jolanta Abuševičienė.....

2022 m. rugpjūčio mėn.d.




TVIRTINU:
UAB "Trakų energija" direktorius pavaduotoja
Nelija Griniūtė.....

2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

**Vytauto g. 33 gar.; 69; Maironio g. 11, Trakai šilumnešio parametrų kokybinio reguliavimo temperatūrų grafikas,
šilumos tiekimo-vartotojimo riba, skaičiuotina patalpų temperatūra +18 C (leistinas vidutinis paros nukrypimas +/- 5%)**

Eil. Nr.	°C	T2	T1	Q
1	10	38,2	62,3	0,195
2	9	39,0	62,3	0,220
3	8	39,1	62,3	0,244
4	7	39,2	62,4	0,268
5	6	39,4	62,5	0,293
6	5	39,6	62,6	0,317
7	4	39,8	63,0	0,341
8	3	40,0	64,5	0,366
9	2	40,5	65,9	0,390
10	1	41,0	66,3	0,415
11	0	42,0	66,4	0,439
12	-1	43,0	66,6	0,463
13	-2	43,0	66,8	0,488
14	-3	44,0	67,2	0,512
15	-4	45,0	67,5	0,537
16	-5	46,0	68,0	0,561
17	-6	47,0	68,5	0,585
18	-7	48,0	69,0	0,610
19	-8	49,0	69,4	0,634
20	-9	50,0	69,8	0,659
21	-10	51,0	71,2	0,683
22	-11	52,0	72,0	0,707
23	-12	53,0	73,6	0,732
24	-13	54,0	74,8	0,756
25	-14	55,0	76,0	0,780
26	-15	56,0	79,0	0,805
27	-16	57,0	82,0	0,829
28	-17	58,0	84,0	0,854
29	-18	59,0	86,7	0,878
30	-19	60,0	88,0	0,902
31	-20	61,0	89,2	0,927
32	-21	62,0	90,5	0,951
33	-22	62,5	91,8	0,976
34	-23	63,0	93,0	1,000

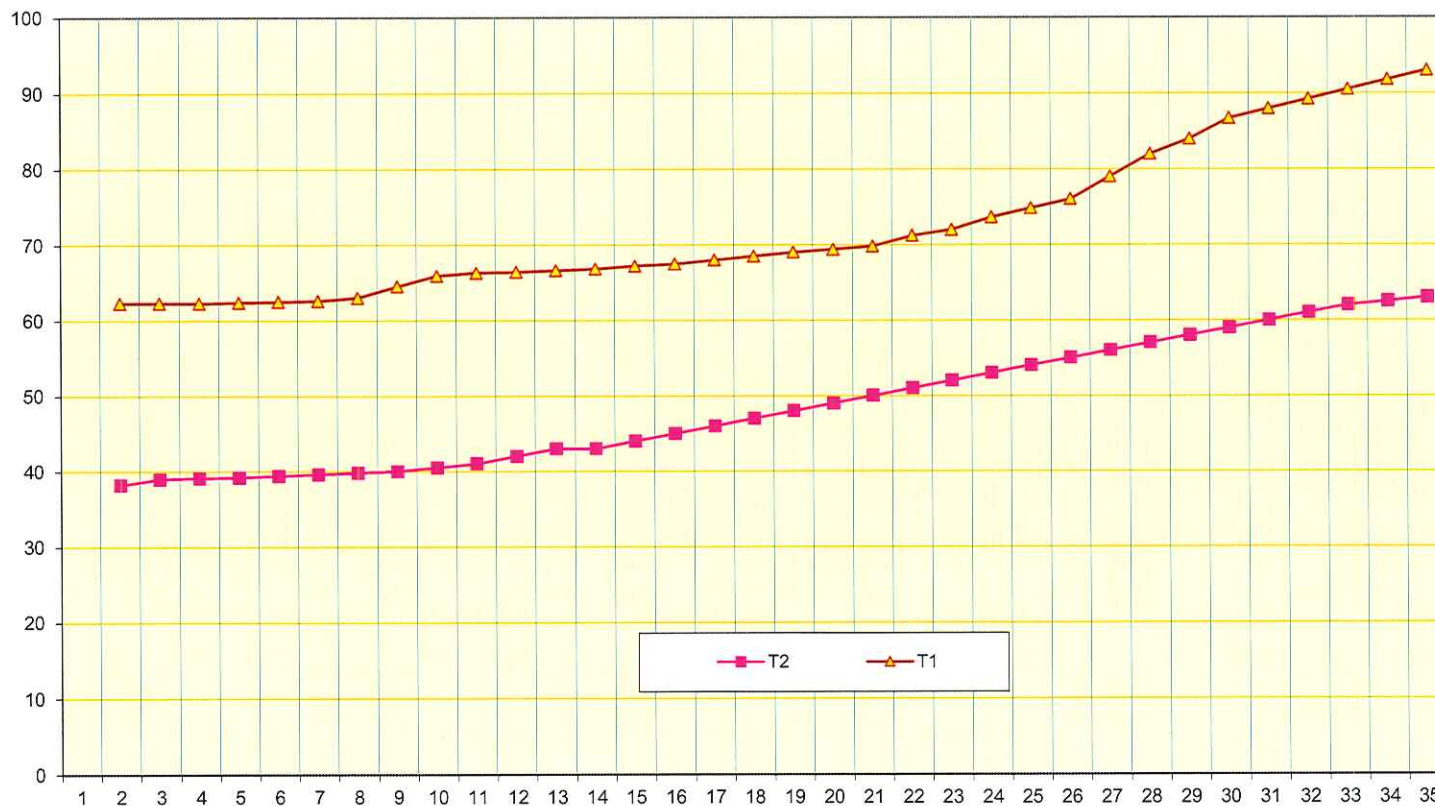

Termofikacinio vandens slėgis šilumos punkto įvade didžiausias paduodamas ir didžiausias grįžtamas
0,4 MPa, / 0,25 MPa, mažiausias paduodamas ir mažiausia grįžtamas 0,3MPa/ 0,2 MPa. +/- 5%.
°C - lauko temperatūra; T1 - į namo sistema; T2 - grįžtama iš namo; Q - galia %

Sudarė:
Vyriausiasis inžinierius
Edgaras Gurskis

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas

Ramūnas Kodis



SUDERINTA:

Trakų raj. savivaldybės administracijos direktorė

Jolanta Abuševičienė.....

2022 m. rugpjūčio mėn.....d.



TVIRTINU:


UAB "Trakų energija" direktorius pavaduotoja

Naėja Griniūtė.....

2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

Vytauto g.40;40A;74, Vienuolyno g. 11A, Mindaugo g.1;1B;12;18;11B, Trakai šiluminės parametru kokybinio reguliavimo temp. grafikas, šilumos tiekimo-vartojimo riba, skaičiuotina patalpų temperatūra +18°C (leistinas vidutinis paros nukrypimas +/-5%)

Eil. Nr.	°C	T2	T1	Q
1	10	40,0	65,0	0,195
2	9	40,0	65,0	0,220
3	8	40,0	65,0	0,244
4	7	40,0	65,2	0,268
5	6	40,0	65,4	0,293
6	5	40,3	65,8	0,317
7	4	40,8	66,4	0,341
8	3	41,4	66,6	0,366
9	2	41,6	66,9	0,390
10	1	41,8	67,0	0,415
11	0	42,0	67,5	0,439
12	-1	42,2	68,0	0,463
13	-2	43,5	68,0	0,488
14	-3	45,4	68,2	0,512
15	-4	45,9	69,0	0,537
16	-5	46,2	70,0	0,561
17	-6	46,7	70,9	0,585
18	-7	47,0	71,5	0,610
19	-8	47,6	72,2	0,634
20	-9	48,0	74,3	0,659
21	-10	48,2	74,6	0,683
22	-11	49,0	75,3	0,707
23	-12	51,0	76,2	0,732
24	-13	53,0	77,1	0,756
25	-14	55,0	78,6	0,780
26	-15	56,0	79,4	0,805
27	-16	57,0	82,0	0,829
28	-17	58,0	83,0	0,854
29	-18	60,0	84,0	0,878
30	-19	62,0	86,0	0,902
31	-20	62,0	88,0	0,927
32	-21	63,0	90,0	0,951
33	-22	64,0	92,0	0,976
34	-23	65,0	93,0	1,000

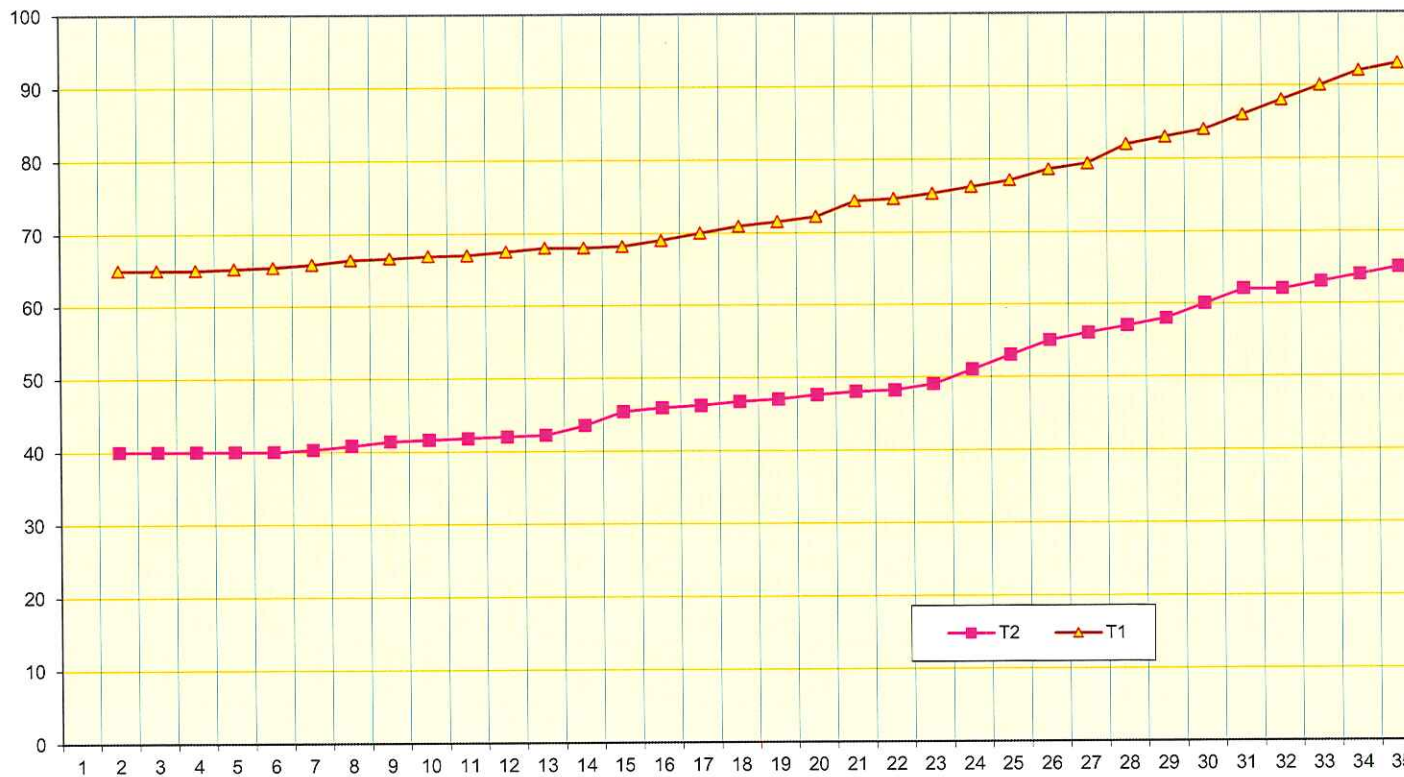

Termofikacinio vandens slėgis šilumos punkto įvade didžiausias paduodamas ir didžiausias grįžtamas 0,4 MPa, / 0,25 MPa, mažiausias paduodamas ir mažiausias grįžtamas 0,3MPa/ 0,2 MPa. +/- 5%.
°C - lauko temperatūra; T1 - į namo sistemą; T2 - grįžtama iš namo; Q - galia %

Sudarė:

Vyriausiasis inžinierius
Edgaras Gurskis

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas

Ramūnas Kodis



SUDERINTA:

Trakų raj. savivaldybės administracijos direktorė

Jolanta Abuševičienė

2022 m. rugpjūčio mėn.d.



TVIRTINU:

UAB "Trakų energija" direktorius pavaduotoja

Nelija Griniūtė

2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

Vytauto g. 44; 48B; 62, Mindaugo g. 4, Vienuolyno g. 7; 9, Trakai šilumnešio parametrai kokybinis reguliavimo temperatūrų grafikas, šilumos tiekimo-vartojimo riba, skaičiuotina patalpų temperatūra +18° C (leistinas vidutinis paros nukrypimas +/-5%)

Eil. Nr.	°C	T2	T1	Q
1	10	45,0	65,0	0,195
2	9	45,0	65,0	0,220
3	8	45,0	65,0	0,244
4	7	44,4	65,2	0,268
5	6	44,4	65,4	0,293
6	5	44,8	65,8	0,317
7	4	45,0	66,2	0,341
8	3	45,2	66,6	0,366
9	2	45,5	67,0	0,390
10	1	45,8	67,2	0,415
11	0	46,0	67,4	0,439
12	-1	46,3	67,6	0,463
13	-2	46,6	68,1	0,488
14	-3	46,8	68,7	0,512
15	-4	47,0	69,0	0,537
16	-5	47,5	70,4	0,561
17	-6	48,0	71,3	0,585
18	-7	48,5	72,6	0,610
19	-8	49,0	73,0	0,634
20	-9	50,0	73,1	0,659
21	-10	52,0	74,0	0,683
22	-11	54,0	75,0	0,707
23	-12	55,0	76,0	0,732
24	-13	56,0	77,6	0,756
25	-14	57,0	79,0	0,780
26	-15	57,0	81,0	0,805
27	-16	58,0	83,6	0,829
28	-17	58,5	85,4	0,854
29	-18	59,0	86,7	0,878
30	-19	60,0	88,0	0,902
31	-20	61,0	89,2	0,927
32	-21	62,0	90,5	0,951
33	-22	62,0	91,8	0,976
34	-23	63,5	93,0	1,000



Termofikacinio vandens slėgis šilumos punkto įvade didžiausias paduodamas ir didžiausias grįžtamas 0,4 MPa, / 0,25 MPa, mažiausias paduodamas ir mažiausias grįžtamas 0,35 MPa/ 0,2 MPa. +/- 5%.
°C - lauko temperatūra; T1 - į namo sistema; T2 - grįžtama iš namo; Q - galia %

Sudarė:

Vyriausiasis inžinierius
Edgaras Gurskis

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas

Ramūnas Kodis



SUDERINTA:

Trakų raj. savivaldybės administracijos direktorė

Jolanta Abuševičienė.....

2022 m. rugpjūčio mėn.....d.



TVIRTINU:


UAB "Trakų energija" direktorius pavaduotoja

Nelija Griniūtė.....

2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

Gelių g. 5, Vytauto g. 44;52;64A;78, Trakai šilumnešio parametrų kokybinio reguliavimo temperatūrų grafikas, šilumos tiekimo-vartotojimo riba, skaičiuotina patalpų temperatūra +18°C (leistinas vidutinis paros nukrypimas +/-5%)

Eil. Nr.	°C	T2	T1	Q
1	10	37,4	62,8	0,195
2	9	37,0	63,0	0,220
3	8	38,0	63,4	0,244
4	7	38,0	64,0	0,268
5	6	39,8	64,5	0,293
6	5	41,0	65,0	0,317
7	4	42,0	65,5	0,341
8	3	42,5	66,6	0,366
9	2	43,0	66,9	0,390
10	1	43,5	67,0	0,415
11	0	44,0	67,5	0,439
12	-1	45,0	68,0	0,463
13	-2	45,4	68,5	0,488
14	-3	45,8	68,9	0,512
15	-4	46,2	69,0	0,537
16	-5	46,5	69,3	0,561
17	-6	46,9	71,5	0,585
18	-7	47,2	72,0	0,610
19	-8	47,4	72,6	0,634
20	-9	47,8	73,2	0,659
21	-10	48,2	73,5	0,683
22	-11	48,6	74,0	0,707
23	-12	48,9	74,2	0,732
24	-13	49,6	74,6	0,756
25	-14	52,0	74,8	0,780
26	-15	53,0	75,0	0,805
27	-16	54,0	76,0	0,829
28	-17	55,0	77,0	0,854
29	-18	55,0	78,0	0,878
30	-19	56,0	79,0	0,902
31	-20	56,0	81,0	0,927
32	-21	58,0	83,0	0,951
33	-22	59,0	84,0	0,976
34	-23	61,0	85,0	1,000

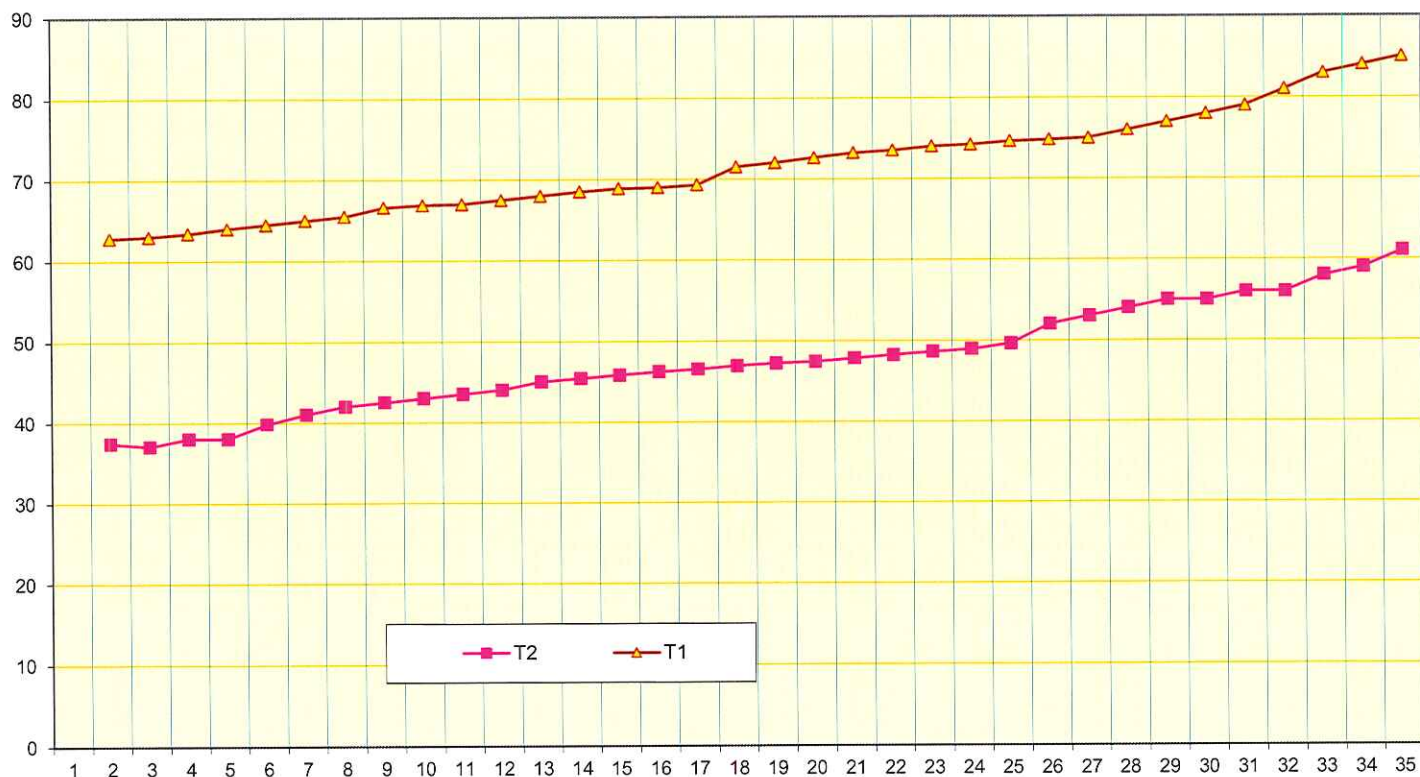

Termofikacinio vandens slėgis šilumos punkto įvade didžiausias paduodamas ir didžiausias grįžtamas 0,5 MPa, / 0,3 MPa, mažiausias paduodamas ir mažiausia grįžtamas 0,40 MPa/ 0,25 MPa. +/- 5%.
°C - lauko temperatūra; T1 - į namo sistema; T2 - grįžtama iš namo; Q - galia %

Sudarė:

Vyriausiasis inžinierius

Edgaras Gurskis

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas

Ramūnas Kodis



SUDERINTA:

Trakų raj. savivaldybės administracijos direktorė

Jolanta Abuševičienė.....

2022 m. rugpjūčio mėn.....d.



TVIRTINU:


UAB "Trakų energija" direktorius pavaduotoja

Nelija Griniūtė.....

2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

Vytauto g. 54; 50A; 76; 33 savivaldybė., Mindaugo g. 20; 17, Birutės g. 41; 42; 43; 29, Trakai šilumnešio parametrų kokybinio reguliavimo temperatūrų grafikas, šilumos tiekimo-vartojimo riba, skaičiuotina patalpų temperatūra +18°C (leistinas vidutinis paros nukrypimas +/- 5%)

Eil. Nr.	°C	T2	T1	Q
1	10	45,0	65,0	0,195
2	9	45,2	65,0	0,220
3	8	45,2	65,2	0,244
4	7	45,4	65,5	0,268
5	6	45,7	65,8	0,293
6	5	45,8	66,0	0,317
7	4	45,9	66,2	0,341
8	3	45,9	66,4	0,366
9	2	46,0	66,7	0,390
10	1	46,2	66,9	0,415
11	0	46,4	67,2	0,439
12	-1	46,5	67,5	0,463
13	-2	46,6	68,0	0,488
14	-3	46,7	68,4	0,512
15	-4	46,8	69,5	0,537
16	-5	47,0	70,0	0,561
17	-6	47,4	71,5	0,585
18	-7	47,7	72,4	0,610
19	-8	48,0	72,8	0,634
20	-9	50,0	73,0	0,659
21	-10	52,0	73,2	0,683
22	-11	53,0	74,0	0,707
23	-12	54,0	75,0	0,732
24	-13	55,0	76,0	0,756
25	-14	56,0	78,0	0,780
26	-15	57,0	80,0	0,805
27	-16	58,0	83,0	0,829
28	-17	58,9	85,4	0,854
29	-18	59,0	86,7	0,878
30	-19	62,0	88,0	0,902
31	-20	65,0	89,2	0,927
32	-21	67,0	90,5	0,951
33	-22	68,0	91,8	0,976
34	-23	69,0	92,3	1,000

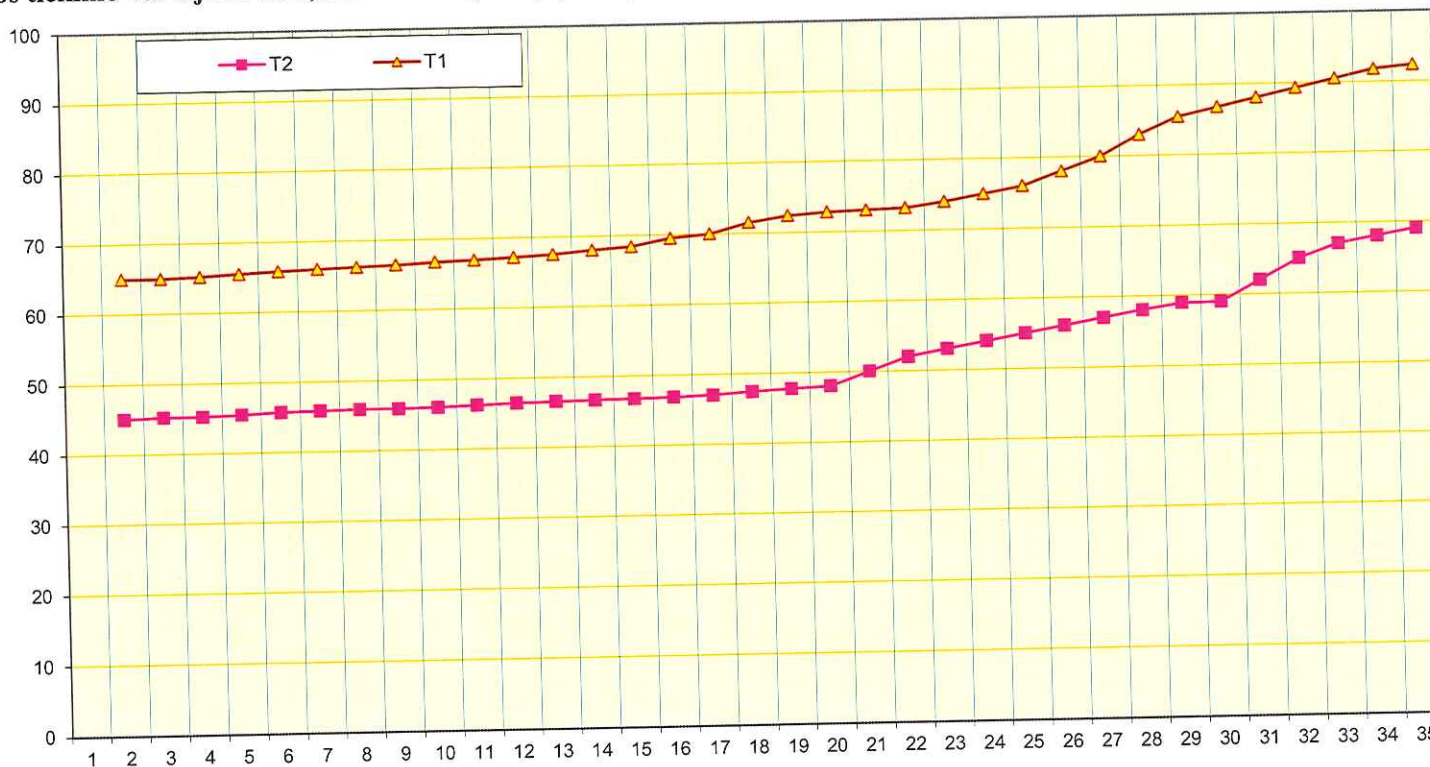

Termofikacinio vandens slėgis šilumos punkto įvade didžiausias paduodamas ir didžiausias grįžtamas 0,4 MPa, / 0,25 MPa, mažiausias paduodamas ir mažiausia grįžtamas 0,35 MPa/ 0,2 MPa. +/- 5%.
°C - lauko temperatūra; T1 - į namo sistema; T2 - grįžtama iš namo; Q - galia %

Sudarė:

Vyriausiasis inžinierius
Edgaras Gurskis

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas

Ramūnas Kodis

SUDERINTA:
Trakų raj. savivaldybės administracijos direktorė
Jolanta Abucevičienė.....
2022 m. rugpjūčio mėn.....d.

UAB "Trakų energija" direktorius pavaduotoja
Nelija Griniūtė.....
2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

Vytauto g.38 I;38 II;46;48;50B;64;66, Mindaugo g.6;14 I;14 II;10, Birutės g.37, Vienuočio g.3; 39, Maironio g. 5, Trakai šilumnešio parametrai kokybinio reguliavimo temperatūrų grafikas, šilumos tiekimo-vartojimo riba, skaičiuotina patalpų temperatūra +18° C (leistinas vidutinis paros nukrypimas +/- 5%)

Eil. Nr.	°C	T2	T1	Q
1	10	44,0	65,0	0,195
2	9	44,2	65,0	0,220
3	8	44,0	65,2	0,244
4	7	43,9	65,4	0,268
5	6	44,0	65,6	0,293
6	5	44,1	65,8	0,317
7	4	44,2	66,0	0,341
8	3	44,4	66,8	0,366
9	2	44,8	67,0	0,390
10	1	45,0	67,6	0,415
11	0	45,2	67,8	0,439
12	-1	45,5	68,0	0,463
13	-2	45,7	68,4	0,488
14	-3	45,9	68,7	0,512
15	-4	46,0	69,0	0,537
16	-5	46,3	69,8	0,561
17	-6	46,5	71,4	0,585
18	-7	46,7	72,0	0,610
19	-8	47,1	73,0	0,634
20	-9	47,5	74,4	0,659
21	-10	48	75,0	0,683
22	-11	48,5	76,0	0,707
23	-12	49,4	77,8	0,732
24	-13	52,0	78,9	0,756
25	-14	54,0	81,5	0,780
26	-15	56,0	82,8	0,805
27	-16	57,0	84,1	0,829
28	-17	58,0	85,4	0,854
29	-18	59,0	86,7	0,878
30	-19	60,0	88,0	0,902
31	-20	61,0	89,2	0,927
32	-21	62,0	90,5	0,951
33	-22	63,0	91,8	0,976
34	-23	64,0	93,0	1,000



Termofikacinio vandens slėgis šilumos punkto įvade didžiausias paduodamas ir didžiausias grįžtamas 0,4 MPa, / 0,25 MPa, mažiausias paduodamas ir mažiausia grįžtamas 0,35 MPa/ 0,2 MPa. +/- 5%.
°C - lauko temperatūra; T1 - į namo sistemą; T2 - grįžtama iš namo; Q - galia %

Sudarė:
Vyriausiasis inžinierius
Edgaras Gurskis

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas

Ramūnas Kodis



SUDERINTA:

Trakų raj. savivaldybės administracijos direktorė

Jolanta Apucevičienė

2022 m. rugpjūčio mėn.d.

Karaimų g. 2 galv.; 2 sod.; 10; Birutės g. 27 gar.; 44; 45,

Trakai šilumnešio parametrų kokybinio reguliavimo temperatūrų grafikas, šilumos tiekimo-vartojimo riba, skaičiuotina patalpų temperatūra +18°C (leistinas vidutinis paros nukrypimas +/- 5%)




TVIRTINU:

UAB "Trakų energija" direktorius/pavadootoja

Nelija Griniūtė

2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

Eil. Nr.	°C	T2	T1	Q
1	10	46,0	65,0	0,195
2	9	46,0	65,0	0,220
3	8	46,0	65,0	0,244
4	7	46,0	65,0	0,268
5	6	47,0	65,0	0,293
6	5	49,0	65,2	0,317
7	4	49,2	65,7	0,341
8	3	50,0	66,0	0,366
9	2	51,1	66,5	0,390
10	1	51,6	67,0	0,415
11	0	52,0	67,4	0,439
12	-1	52,5	67,8	0,463
13	-2	53,0	68,0	0,488
14	-3	54,0	68,1	0,512
15	-4	54,5	68,5	0,537
16	-5	55,0	70,3	0,561
17	-6	56,0	71,5	0,585
18	-7	58,0	71,9	0,610
19	-8	58,3	73,0	0,634
20	-9	58,8	74,0	0,659
21	-10	59,0	74,7	0,683
22	-11	59,6	77,0	0,707
23	-12	60,0	78,0	0,732
24	-13	61,0	80,0	0,756
25	-14	62,0	81,5	0,780
26	-15	62,5	82,8	0,805
27	-16	63,2	83,5	0,829
28	-17	65,0	85,4	0,854
29	-18	65,2	86,7	0,878
30	-19	65,8	88,0	0,902
31	-20	66,3	89,2	0,927
32	-21	67,4	90,5	0,951
33	-22	68,6	91,8	0,976
34	-23	68,8	92,0	1,000

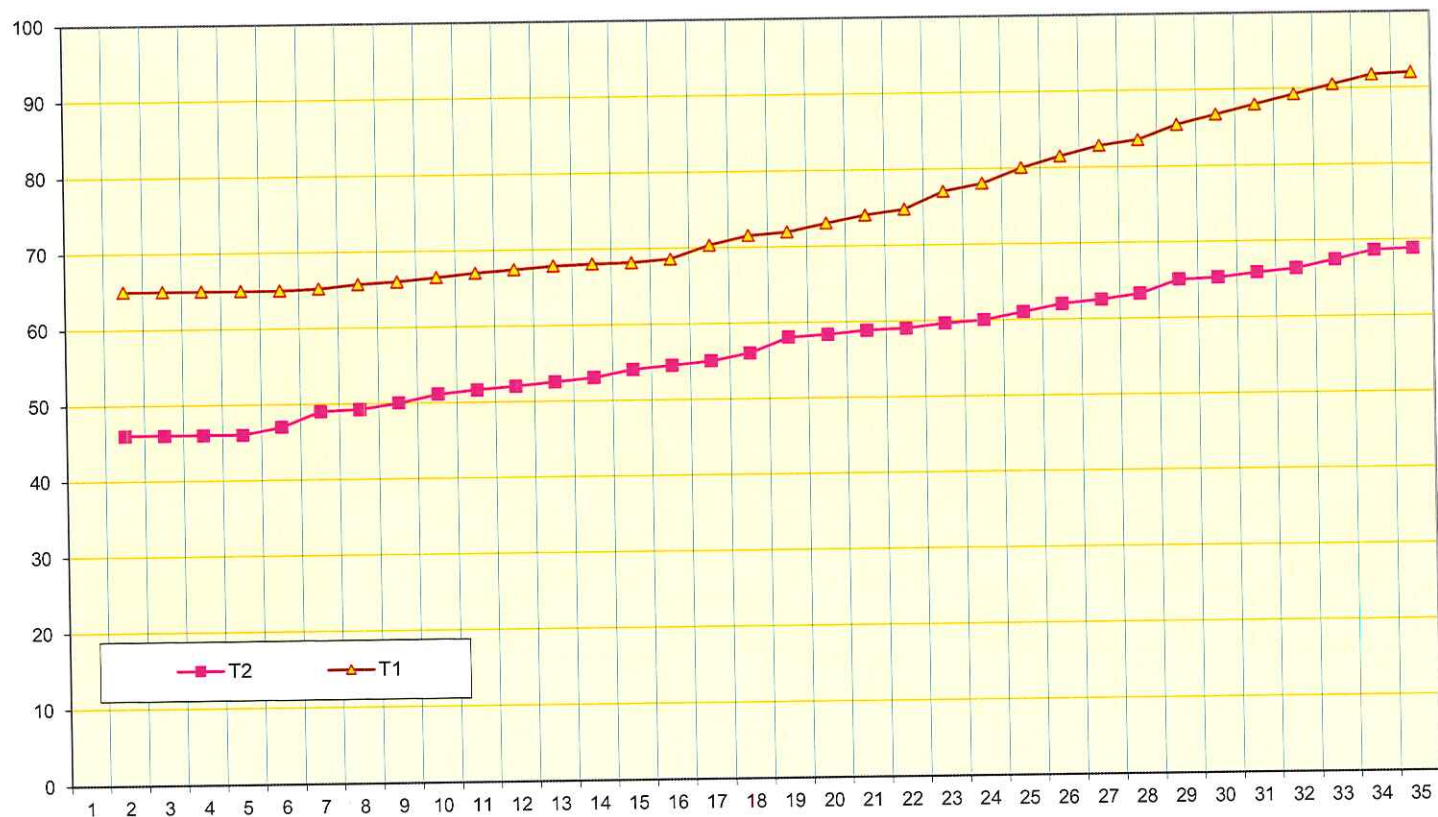

Termofikacinio vandens slėgis šilumos punkto įvade didžiausias paduodamas ir didžiausias grįžtamas 0,5 MPa, / 0,3 MPa, mažiausias paduodamas ir mažiausia grįžtamas 0,35 MPa/ 0,20 MPa. +/- 5%.
°C - lauko temperatūra; T1 - į namo sistemą; T2 - grįžtama iš namo; Q - galia %

Sudarė:

Vyriausiasis inžinierius
Edgaras Gurskis

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas

Ramūnas Kodis




SUDERINTA:
Trakų raj. savivaldybės administracijos direktorė
Jolanta Abuševičienė.....
2022 m. rugpjūčio mėn.d.



TVIRTINU:
UAB "Trakų energija" direktoriaus pavaduotoja
Nellija Griniūtė.....
2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

Vytauto g. 22; 37 bank; 55; 47/49; 68, Trakų g. 13, Mindaugo g. 17; 13; 13 g; 15A ū; 15A t, Birutės g. 27 adm.; 38; 48,
Trakai šilumnešio parametrų kokybinio reguliavimo temperatūrų grafikas, šilumos tiekimo-vartojimo riba, skaičiuotina patalpų
temperatūra +18°C (leistinas vidutinis paros nukrypimas +/- 5%)

Eil. Nr.	°C	T2	T1	Q
1	10	36,0	65,0	0,195
2	9	37,0	65,0	0,220
3	8	37,5	65,0	0,244
4	7	38,0	65,0	0,268
5	6	38,2	65,0	0,293
6	5	38,5	65,2	0,317
7	4	38,7	65,7	0,341
8	3	39,0	66,0	0,366
9	2	39,5	66,5	0,390
10	1	40,0	67,0	0,415
11	0	41,0	67,4	0,439
12	-1	41,5	67,8	0,463
13	-2	42,0	68,0	0,488
14	-3	42,5	68,1	0,512
15	-4	43,0	68,5	0,537
16	-5	43,5	69,0	0,561
17	-6	44,0	70,0	0,585
18	-7	44,5	70,0	0,610
19	-8	45,0	73,0	0,634
20	-9	46,0	74,0	0,659
21	-10	47,0	75,0	0,683
22	-11	48,5	76,0	0,707
23	-12	51,0	77,1	0,732
24	-13	52,0	78,0	0,756
25	-14	54,0	79,0	0,780
26	-15	56,0	81,1	0,805
27	-16	57,0	83,5	0,829
28	-17	58,0	85,4	0,854
29	-18	59,0	86,7	0,878
30	-19	60,0	88,0	0,902
31	-20	61,0	89,2	0,927
32	-21	62,0	91,0	0,951
33	-22	62,0	92,3	0,976
34	-23	63,0	93,0	1,000

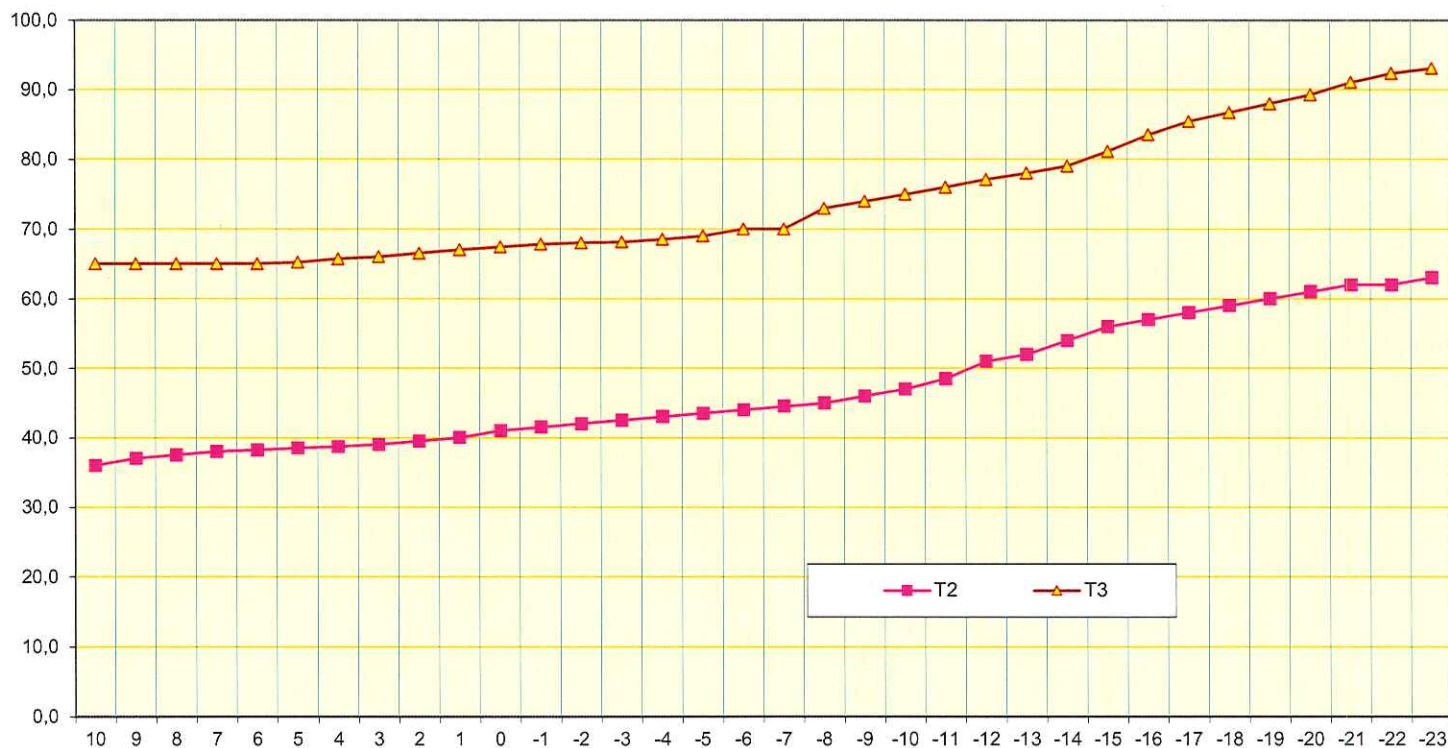

Termofikacinio vandens slėgis šilumos punkto įvade didžiausias paduodamas ir didžiausias grįžtamas
0,5 MPa, / 0,3 MPa, mažiausias paduodamas ir mažiausias grįžtamas 0,35 MPa/ 0,20 MPa. +/- 5%.
°C - lauko temperatūra; T1 - į namo sistemą; T2 - grįžtama iš namo; Q - galia %

Sudarė:
Vyriausiasis inžinierius
Edgaras Gurskis

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas

Ramūnas Kodis



SUDERINTA:

Trakų raj. savivaldybės administracijos direktorė

Jolanta Abuševičienė.....

2022 m. rugpjūčio mėn.....d.



TVIRTINU:


UAB "Trakų energija" direktorius pavaduotoja

Nelija Griniūtė.....

2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

Senkelio g.11;3;5;1, šilumnešio parametų kokybinio reguliavimo temperatūrų grafikas, šilumos tiekimo-vartotojimo riba, skaičiuotina patalpų temperatūra +18°C (leistinas vidutinis paros nukrypimas +/- 5%)

Eil. Nr.	°C	T2	T1	Q
1	10	37,0	29,0	0,195
2	9	37,0	29,0	0,220
3	8	37,0	30,0	0,244
4	7	37,0	30,0	0,268
5	6	37,0	31,0	0,293
6	5	37,0	32,0	0,317
7	4	38,0	33,0	0,341
8	3	39,0	34,0	0,366
9	2	40,0	35,0	0,390
10	1	41,0	36,0	0,415
11	0	42,0	37,0	0,439
12	-1	43,0	37,0	0,463
13	-2	44,0	38,0	0,488
14	-3	45,0	38,0	0,512
15	-4	46,0	39,0	0,537
16	-5	47,0	40,0	0,561
17	-6	48,0	41,0	0,585
18	-7	49,0	42,0	0,610
19	-8	49,0	42,0	0,634
20	-9	50,0	43,0	0,659
21	-10	51,0	44,0	0,683
22	-11	52,0	45,0	0,707
23	-12	52,0	46,0	0,732
24	-13	54,0	47,0	0,756
25	-14	55,0	48,0	0,780
26	-15	55,0	48,0	0,805
27	-16	56,0	49,0	0,829
28	-17	57,0	50,0	0,854
29	-18	57,0	50,0	0,878
30	-19	59,0	51,0	0,902
31	-20	61,0	52,0	0,927
32	-21	61,0	52,0	0,951
33	-22	63,0	52,0	0,976
34	-23	65,0	52,0	1,000

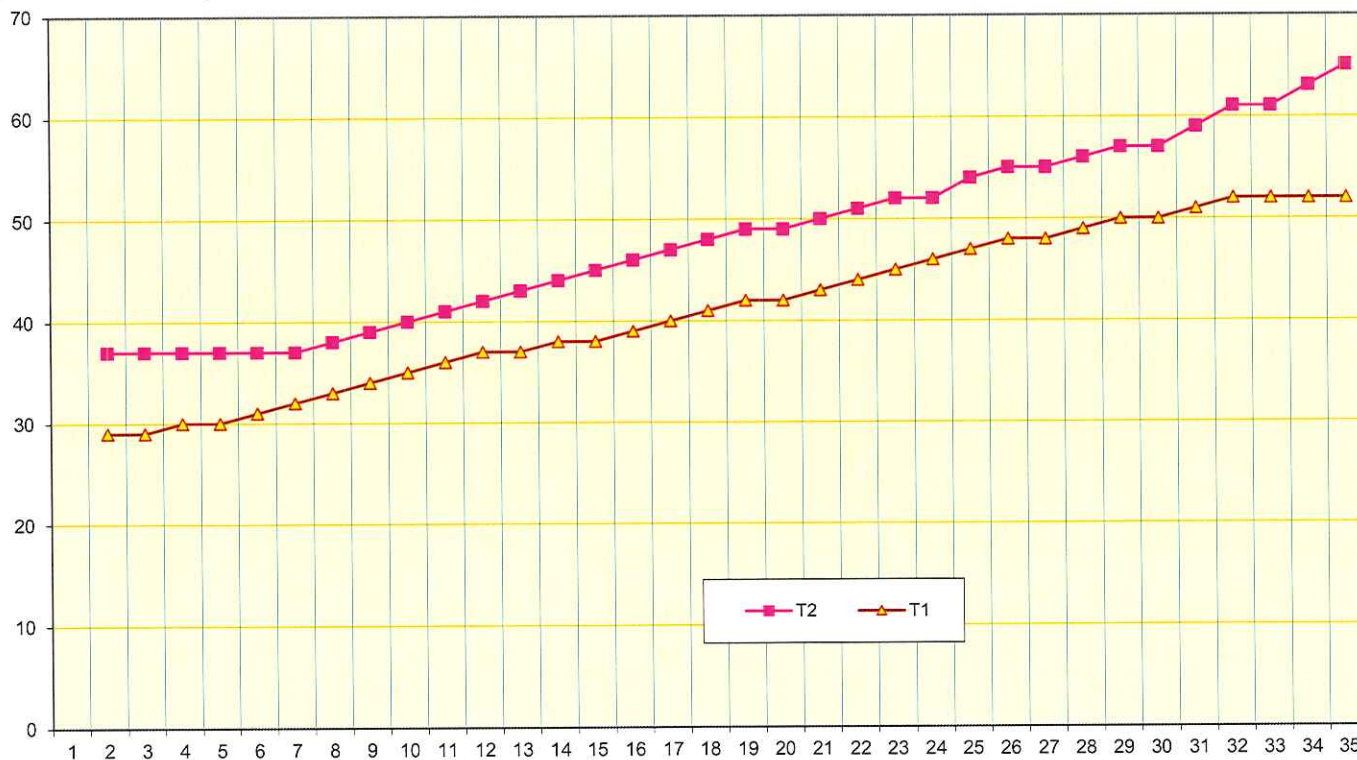

Termofikacinio vandens slėgis šilumos punkto įvade didžiausias paduodamas ir didžiausias grįžtamas 0,4 MPa, / 0,2 MPa, mažiausias paduodamas ir mažiausia grįžtamas 0,3 MPa/ 0,15 MPa. +/- 5%.
°C - lauko temperatūra; T1 - į namo sistemą; T2 - grįžtama iš namo; Q - galia %

Sudarė:

Vyriausiasis inžinierius
Edgaras Gurskis

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas

Ramūnas Kodis



SUDERINTA:

Trakų raj. savivaldybės administracijos direktorė

Jolanta Abuševičienė.....

2022 m. rugpjūčio mėn.....d.



TVIRTINU:


UAB "Trakų energija" direktorius pavaduotoja

Nelija Griniūtė.....

2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

N. sodybos g. 36A I, Pakalnės g. 25, Lentvaris šilumnešio parametrų kokybinio reguliavimo temperatūrų grafikas šilumos tiekimo-vartojimo riba, skaičiuotina patalpų temperatūra +18°C (leistinas vidutinis paros nukrypimas +/-5%)

Eil. Nr.	°C	T2	T1	Q
1	10	46,0	65,0	0,195
2	9	46,0	65,0	0,220
3	8	45,0	65,0	0,244
4	7	45,0	66,0	0,268
5	6	45,0	66,2	0,293
6	5	44,0	66,6	0,317
7	4	44,0	66,9	0,341
8	3	44,0	67,2	0,366
9	2	43,0	67,4	0,390
10	1	43,0	67,6	0,415
11	0	43,0	68,0	0,439
12	-1	43,0	68,4	0,463
13	-2	43,0	68,8	0,488
14	-3	44,0	69,0	0,512
15	-4	45,0	69,1	0,537
16	-5	46,0	70,6	0,561
17	-6	48,0	72,0	0,585
18	-7	49,0	72,5	0,610
19	-8	50,0	73,0	0,634
20	-9	51,0	73,5	0,659
21	-10	51,0	74,0	0,683
22	-11	53,0	75,0	0,707
23	-12	54,0	76,0	0,732
24	-13	55,0	78,0	0,756
25	-14	56,0	79,0	0,780
26	-15	57,0	80,0	0,805
27	-16	58,0	82,0	0,829
28	-17	58,0	84,0	0,854
29	-18	59,0	86,0	0,878
30	-19	60,0	88,0	0,902
31	-20	61,0	90,0	0,927
32	-21	62,0	92,0	0,951
33	-22	62,0	92,5	0,976
34	-23	63,0	93,0	1,000

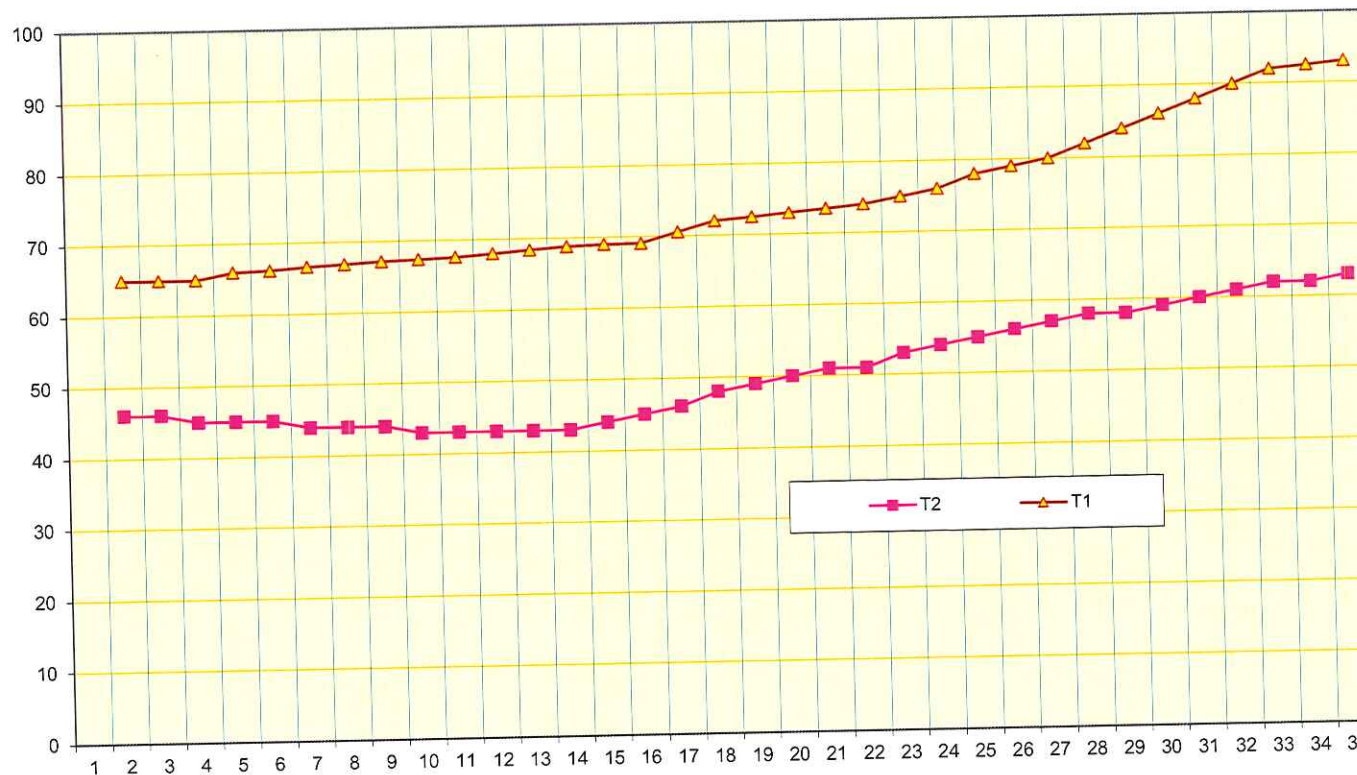

Termofikacinio vandens slėgis šilumos punkto įvade didžiausias paduodamas ir didžiausias grįžtamas 0,5 MPa, / 0,3 MPa, mažiausias paduodamas ir mažiausias grįžtamas 0,45 MPa/ 0,25 MPa. +/- 5%.
°C - lauko temperatūra; T1 - į namo sistema; T2 - grįžtama iš namo; Q - galia %

Sudarė:

Vyriausiasis inžinierius
Edgaras Gurskis

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas

Ramūnas Kodis



SUDERINTA:

Trakų raj. savivaldybės administracijos direktorė

Jolanta Abuševičienė

2022 m. rugpjūčio mėn. d.



TVIRTINU:

UAB "Trakų energija" direktorius/pavadootoja

Neilja Griniūtė

2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

Bažnyčios g.13;15;20, Lauko g.3;5;9, Pakalnės g.21;29, Geležinkelio g.34, Fabriko g.4, Lentvaris šilumnešio kokybinio reguliavimo temperatūrų grafikas, šilumos tiekimo-vartojimo riba, skaičiuotina patalpų temperatūra +18°C (leistinas vidutinis paros nukrypimas +/- 5%)

Eil. Nr.	°C	T2	T1	Q
1	10	36,0	47,0	0,195
2	9	36,2	48,0	0,220
3	8	36,4	50,0	0,244
4	7	36,8	52,0	0,268
5	6	36,0	56,0	0,293
6	5	36,0	60,0	0,317
7	4	36,3	62,0	0,341
8	3	36,8	64,0	0,366
9	2	37,5	65,0	0,390
10	1	37,9	66,7	0,415
11	0	38,1	66,9	0,439
12	-1	38,4	67,2	0,463
13	-2	38,7	67,5	0,488
14	-3	39,0	67,8	0,512
15	-4	39,3	68,1	0,537
16	-5	40,2	69,0	0,561
17	-6	41,2	70,0	0,585
18	-7	42,2	71,0	0,610
19	-8	43,1	71,9	0,634
20	-9	43,4	72,2	0,659
21	-10	43,8	72,6	0,683
22	-11	44,3	73,1	0,707
23	-12	44,5	73,3	0,732
24	-13	44,7	73,5	0,756
25	-14	45,1	73,9	0,780
26	-15	45,5	74,3	0,805
27	-16	46,0	74,8	0,829
28	-17	46,7	75,5	0,854
29	-18	47,2	76,0	0,878
30	-19	47,7	76,5	0,902
31	-20	48,2	77,0	0,927
32	-21	49,2	78,0	0,951
33	-22	50,2	79,0	0,976
34	-23	51,2	80,0	1,000



Termofikacinio vandens slėgis šilumos punkto įvade didžiausias paduodamas ir didžiausias grįžtamas 0,5 MPa, / 0,3 MPa, mažiausias paduodamas ir mažiausia grįžtamas 0,45 MPa/ 0,25 MPa. +/- 5%.
°C - lauko temperatūra; T1 - į namo sistema; T2 - grįžtama iš namo; Q - galia %

Sudarė:

Vyriausiasis inžinierius
Edgaras Gurskis

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas

Ramūnas Kodis



SUDERINTA:

Trakų raj. savivaldybės administracijos direktorė

Jolanta Abučevičienė.....

2022 m. rugpjūčio mėn.....d.



TVIRTINU:

Uždaroji UAB "Trakų energija" direktorius pavaduotoja


Akcinė bendrovė

Nelija Griniūtė.....

Nr. 1 2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

Lauko g.20;26;Gėlių g. 1A, Pakalnės g.23;26A;30, Lentvaris šilumnešio parametrų kokybinio temperatūrų grafikas, šilumos tiekimo-vartojimo riba, skaičiuotina patalpų temperatūra +18° C (leistinas vidutinis paros nukrypimas +/- 5%)

Eil. Nr.	°C	T2	T1	Q
1	10	44,0	65,0	0,195
2	9	44,2	65,0	0,220
3	8	44,0	65,2	0,244
4	7	43,9	65,4	0,268
5	6	44,0	65,6	0,293
6	5	44,1	65,8	0,317
7	4	44,2	66,0	0,341
8	3	44,4	66,8	0,366
9	2	44,8	67,0	0,390
10	1	45,0	67,6	0,415
11	0	45,2	67,8	0,439
12	-1	45,5	68,0	0,463
13	-2	45,7	68,4	0,488
14	-3	45,9	68,7	0,512
15	-4	46,0	69,0	0,537
16	-5	46,3	70,4	0,561
17	-6	46,5	71,4	0,585
18	-7	47,0	73,4	0,610
19	-8	47,5	74,8	0,634
20	-9	48,0	75,4	0,659
21	-10	48,5	76,1	0,683
22	-11	50,0	77,4	0,707
23	-12	51,0	77,8	0,732
24	-13	52,0	78,9	0,756
25	-14	54,0	81,5	0,780
26	-15	56,0	82,8	0,805
27	-16	57,0	84,1	0,829
28	-17	58,0	85,4	0,854
29	-18	59,0	86,7	0,878
30	-19	60,0	88,0	0,902
31	-20	61,0	89,2	0,927
32	-21	62,0	90,5	0,951
33	-22	62,0	91,8	0,976
34	-23	63,0	93,0	1,000

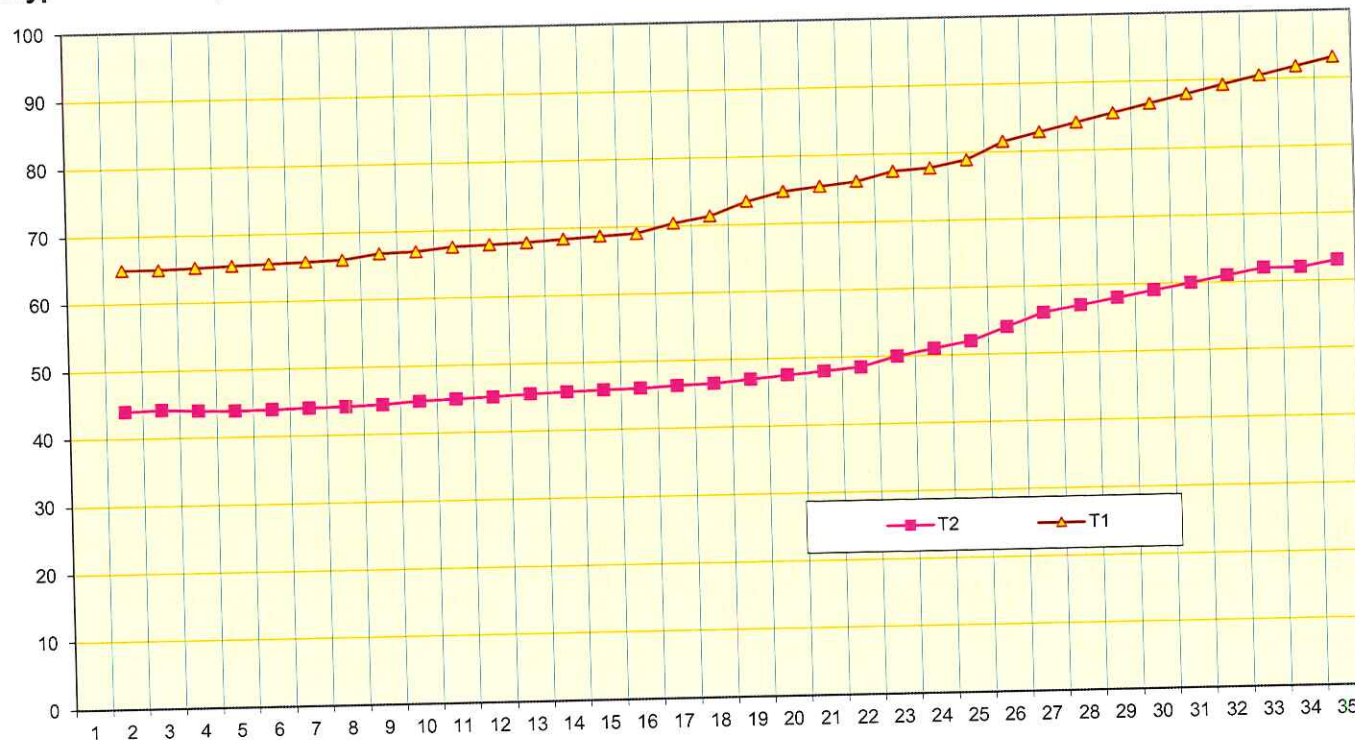

Termofikacinio vandens slėgis šilumos punkto įvade didžiausias paduodamas ir didžiausias grįžtamas 0,5 MPa, / 0,3 MPa, mažiausias paduodamas ir mažiausia grįžtamas 0,45 MPa/ 0,25 MPa. +/- 5%.
°C - lauko temperatūra; T1 - į namo sistema; T2 - grįžtama iš namo; Q - galia %

Sudarė:

Vyriausiasis inžinierius
Edgaras Gurskis

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas
Ramūnas Kodis



SUDERINTA:

Trakų raj. savivaldybės administracijos direktorė

Jolanta Abuševičienė.....

2022 m. rugpjūčio mėn.....d.



TVIRTINU:

UAB "Trakų energija" direktorius pavaduotoja

Nelija Griniūtė.....

2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

Ežero g. 4-8, Kl.alėja 36;55;57;59, Lentvaris šilumnešio parametrų kokybinio reguliavimo temperatūrų grafikas šilumos tiekimo-vartojimo riba,skaičiuotina patalpų temperatūra +18°C (leistinas vidutinis paros nukrypimas +/- 5%)

Eil. Nr.	°C	T2	T1	Q
1	10	41,0	65,5	0,195
2	9	41,0	65,8	0,220
3	8	41,5	66,0	0,244
4	7	42,0	66,2	0,268
5	6	42,5	66,6	0,293
6	5	43,0	66,8	0,317
7	4	43,5	67,1	0,341
8	3	44,0	67,4	0,366
9	2	44,5	67,8	0,390
10	1	45,0	68,2	0,415
11	0	45,4	68,6	0,439
12	-1	46,0	68,8	0,463
13	-2	46,5	69,2	0,488
14	-3	47,0	69,5	0,512
15	-4	47,5	69,9	0,537
16	-5	48,0	70,0	0,561
17	-6	48,2	71,0	0,585
18	-7	48,6	72,0	0,610
19	-8	49,0	72,9	0,634
20	-9	50,0	74,0	0,659
21	-10	51,0	75,0	0,683
22	-11	52,0	76,5	0,707
23	-12	53,0	78,0	0,732
24	-13	54,0	79,0	0,756
25	-14	55,0	80,0	0,780
26	-15	56,0	81,9	0,805
27	-16	57,0	82,4	0,829
28	-17	58,0	84,0	0,854
29	-18	59,0	86,0	0,878
30	-19	60,0	89,0	0,902
31	-20	61,0	92,0	0,927
32	-21	62,0	93,0	0,951
33	-22	62,0	93,5	0,976
34	-23	63,0	93,6	1,000



Termofikacinio vandens slėgis šilumos punkto įvade didžiausias paduodamas ir didžiausias grįžtamas 0,5 MPa, / 0,3 MPa, mažiausias paduodamas ir mažiausia grįžtamas 0,45 MPa/ 0,25 MPa. +/- 5%.
°C - lauko temperatūra; T1 - į namo sistema; T2 - grįžtama iš namo; Q - galia %

Sudarė:

Vyriausiasis inžinierius
Edgaras Gurskis

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas

Ramūnas Kodis



SUDERINTA:

Trakų raj. savivaldybės administracijos direktorė

Jolanta Apucevičienė.....

2022 m. rugpjūčio mėn.....d.



TVIRTINU:


Uždaroji UAB "Trakų energija" direktorius pavaduotoja

Akcinė bendrovė "TRAKŲ ENERGIJA" Nijia Griniūtė.....

Nr. 1 2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

Pakalnės g. 31; 33; 42; 44, Konduktorių g. 6A, Sodų g. 19, Ežero g. 3; 3A; 5; 5A; 7, Mokyklos g. 3A, Lentvaryje šilumnešio parametrų kokybinio reguliavimo temperatūrų grafikas šilumos tiekimo-vartotojimo riba, skaičiuotina patalpų temperatūra +18 C (leistinas vidutinis paros nukrypimas +/-5%)

Eil. Nr.	°C	T2	T1	Q
1	10	44,0	64,0	0,195
2	9	44,5	64,5	0,220
3	8	45,0	64,7	0,244
4	7	45,5	64,9	0,268
5	6	46,0	65,0	0,293
6	5	46,5	65,2	0,317
7	4	47,0	65,4	0,341
8	3	48,1	65,6	0,366
9	2	48,4	65,9	0,390
10	1	48,6	66,0	0,415
11	0	48,8	66,2	0,439
12	-1	49,0	66,5	0,463
13	-2	49,2	66,9	0,488
14	-3	49,4	67,0	0,512
15	-4	49,7	67,8	0,537
16	-5	49,9	67,5	0,561
17	-6	50,6	68,6	0,585
18	-7	51,5	69,0	0,610
19	-8	52,0	69,5	0,634
20	-9	53,0	70,0	0,659
21	-10	54,0	71,2	0,683
22	-11	54,5	72,9	0,707
23	-12	54,8	73,6	0,732
24	-13	55,0	74,0	0,756
25	-14	56,0	75,3	0,780
26	-15	57,5	78,1	0,805
27	-16	58,0	79,5	0,829
28	-17	58,2	82,0	0,854
29	-18	59,0	83,0	0,878
30	-19	60,5	84,6	0,902
31	-20	61,0	85,7	0,927
32	-21	62,0	86,3	0,951
33	-22	62,7	89,6	0,976
34	-23	63,0	91,0	1,000

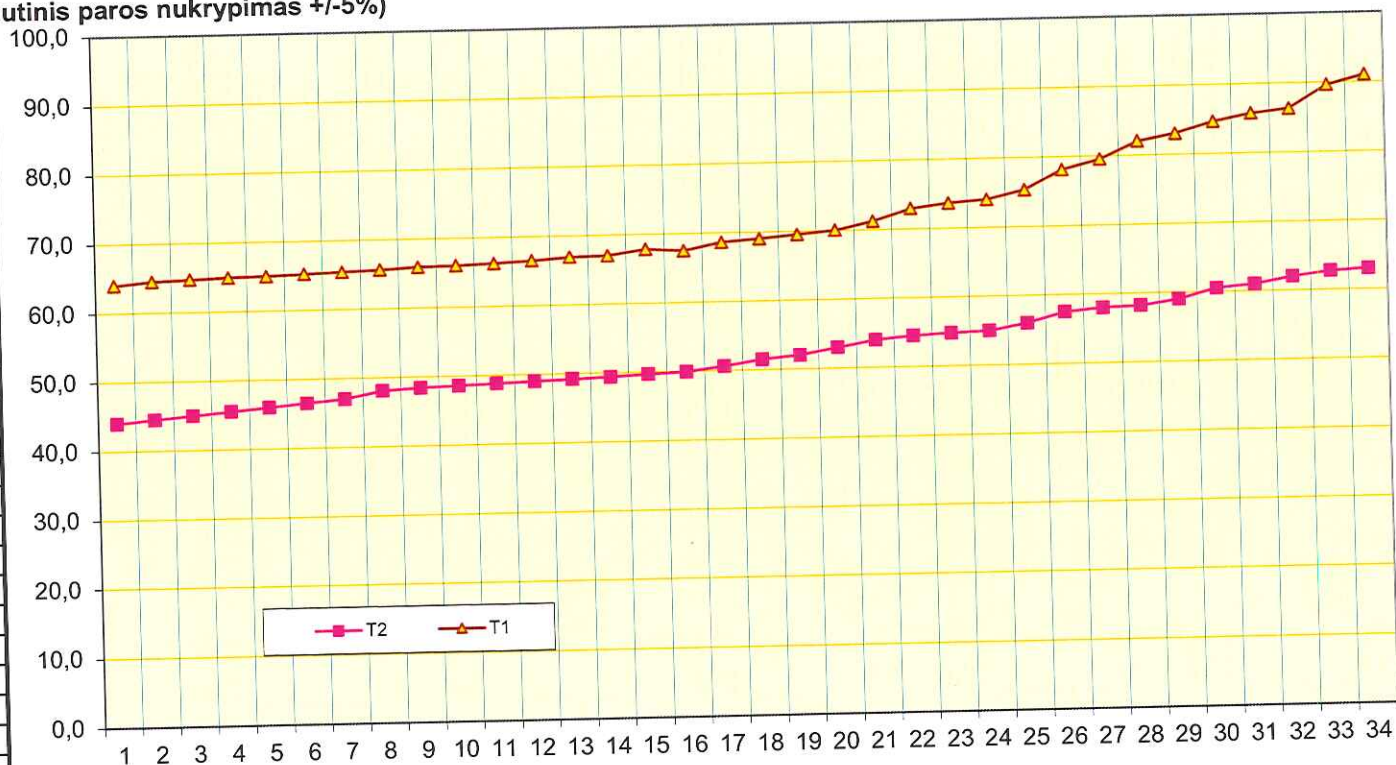

Termofikacinio vandens slėgis šilumos punkto įvade didžiausias paduodamas ir didžiausias grįžtamas 0,5 MPa, / 0,3 MPa, mažiausias paduodamas ir mažiausias grįžtamas 0,5 MPa/ 0,3 MPa. +/- 5%.
°C - lauko temperatūra; T1 - į namo sistema; T2 - grįžtama iš namo; Q - galia %

Sudarė:

Vyriausiasis inžinierius

Edgaras Gurskis

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas

Ramūnas Kodis



SUDERINTA:

Trakų raj. savivaldybės administracijos direktorė

Jolanta Apucevičiūtė.....
2022 m. rugpjūčio mėn.d.




TVIRTINU:

UAB "Trakų energija" direktorius pavaduotoja

Neijla Griniūtė.....
2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

Bažnyčios g. 3-1;3-2, Lauko g. 4;6, Ežero g. 4-2; Klevų al. 51, Kilimų g. 2, Lentvaris šilumnešio kokybinio reguliavimo temperatūrų grafikas, šilumos tiekimo-vartojimo riba, skaičiuotina patalpų temperatūra +18°C (leistinas vidutinis paros nukrypimas +/- 5%)

Eil. Nr.	°C	T2	T1	Q
1	10	27,0	47,0	0,195
2	9	28,0	48,0	0,220
3	8	30,0	50,0	0,244
4	7	32,0	52,0	0,268
5	6	36,0	56,0	0,293
6	5	38,0	58,0	0,317
7	4	41,0	61,0	0,341
8	3	42,0	62,0	0,366
9	2	43,0	63,0	0,390
10	1	44,0	64,0	0,415
11	0	45,0	65,0	0,439
12	-1	46,0	66,0	0,463
13	-2	46,0	67,0	0,488
14	-3	48,0	68,0	0,512
15	-4	49,0	69,0	0,537
16	-5	50,0	70,0	0,561
17	-6	50,5	70,5	0,585
18	-7	51,0	71,0	0,610
19	-8	51,9	71,9	0,634
20	-9	52,2	72,2	0,659
21	-10	52,6	72,6	0,683
22	-11	53,1	73,1	0,707
23	-12	53,3	73,3	0,732
24	-13	53,5	73,5	0,756
25	-14	53,9	73,9	0,780
26	-15	54,3	74,3	0,805
27	-16	54,8	74,8	0,829
28	-17	55,5	75,5	0,854
29	-18	56,0	76,0	0,878
30	-19	56,5	76,5	0,902
31	-20	57,0	77,0	0,927
32	-21	58,0	78,0	0,951
33	-22	59,0	79,0	0,976
34	-23	60,0	80,0	1,000

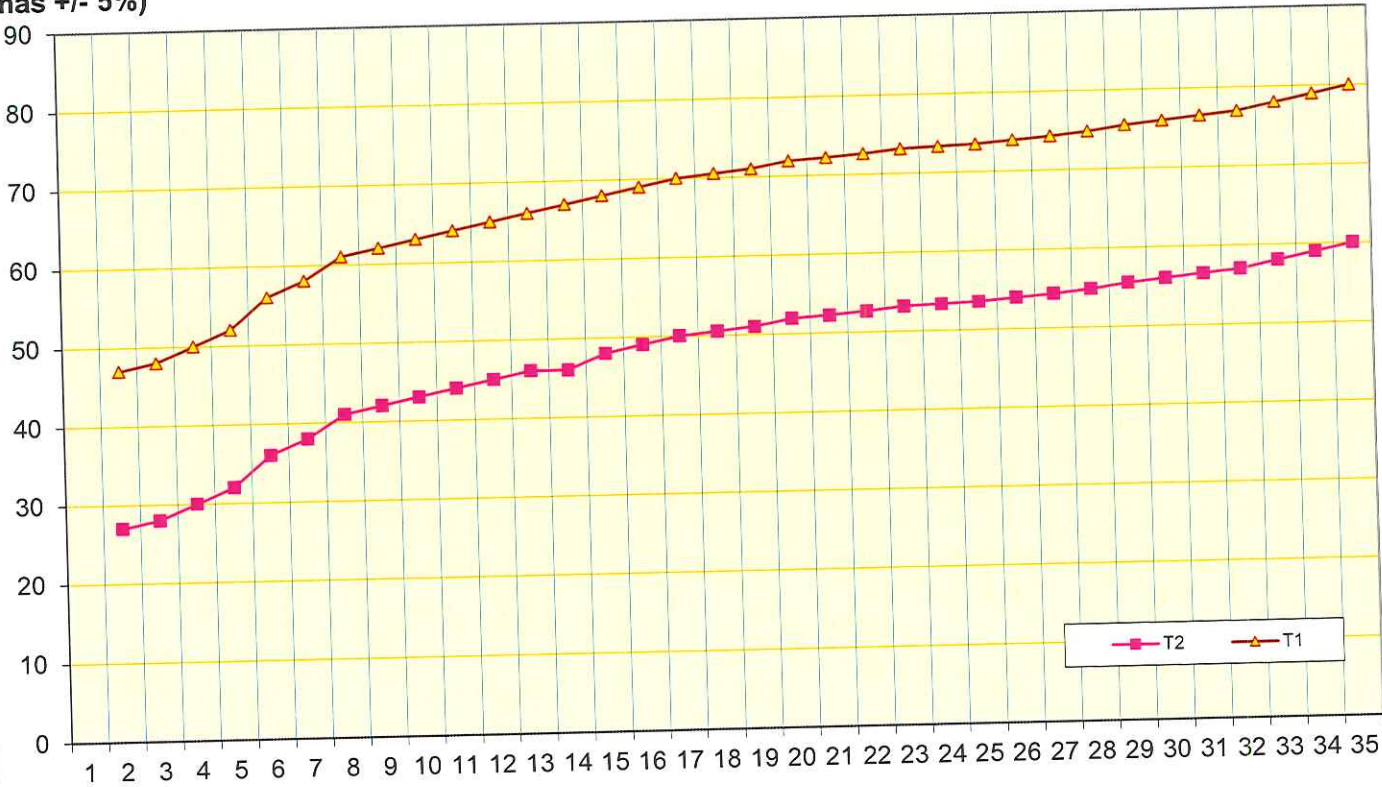

Termofikacinio vandens slėgis šilumos punkto įvade didžiausias paduodamas ir didžiausias grįžtamas 0,5 MPa, / 0,3 MPa, mažiausias paduodamas ir mažiausia grįžtamas 0,45 MPa/ 0,25 MPa. +/- 5%.
°C - lauko temperatūra; T1 - į namo sistema; T2 - grįžtama iš namo; Q - galia %

Sudarė:

Vyriausiasis inžinierius
Edgaras Gurskis

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas

Ramūnas Kodis




SUDERINTA:
Trakų raj. savivaldybės administracijos direktorė
Jolanta Abuševičienė.....
2022 m. rugpjūčio mėn.....d.



TVIRTINU:
UAB "Trakų energija" direktorių pavaduotoja
Nelija Griniūtė.....
2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

Ežero g.3;6;12, Kl.alėja 20;28 I;28 II;28A;32;38/7a;47A,Vytauto g.4;4C;7;8;9,Tujų g.1;3, Kilimų g.4;6, Lentvaris šilumnešio parametrų
kokybinio reguliavimo temperatūrų grafikas šilumos tiekimo-vartotojimo riba,skaičiuotina patalpų
temperatūra +18°C (leistinas vidutinis paros nukrypimas +/-5%)

Eil. Nr.	°C	T2	T1	Q
1	10	34,0	64,8	0,195
2	9	34,0	65,0	0,220
3	8	34,0	65,1	0,244
4	7	34,0	65,3	0,268
5	6	34,0	65,5	0,293
6	5	35,0	65,7	0,317
7	4	36,0	65,9	0,341
8	3	37,0	66,2	0,366
9	2	38,0	66,5	0,390
10	1	39,0	66,7	0,415
11	0	40,0	66,9	0,439
12	-1	41,0	67,1	0,463
13	-2	42,0	67,3	0,488
14	-3	43,0	68,0	0,512
15	-4	44,0	69,0	0,537
16	-5	45,0	69,5	0,561
17	-6	46,0	70,0	0,585
18	-7	46,4	71,6	0,610
19	-8	46,5	72,7	0,634
20	-9	46,6	73,3	0,659
21	-10	46,7	75,0	0,683
22	-11	46,8	76,0	0,707
23	-12	46,9	77,0	0,732
24	-13	48,0	78,6	0,756
25	-14	50,0	80,9	0,780
26	-15	52,0	81,5	0,805
27	-16	54,0	83,0	0,829
28	-17	56,0	85,0	0,854
29	-18	58,0	88,0	0,878
30	-19	60,0	89,0	0,902
31	-20	60,5	90,2	0,927
32	-21	61,0	91,5	0,951
33	-22	62,0	92,7	0,976
34	-23	63,0	93,0	1,000

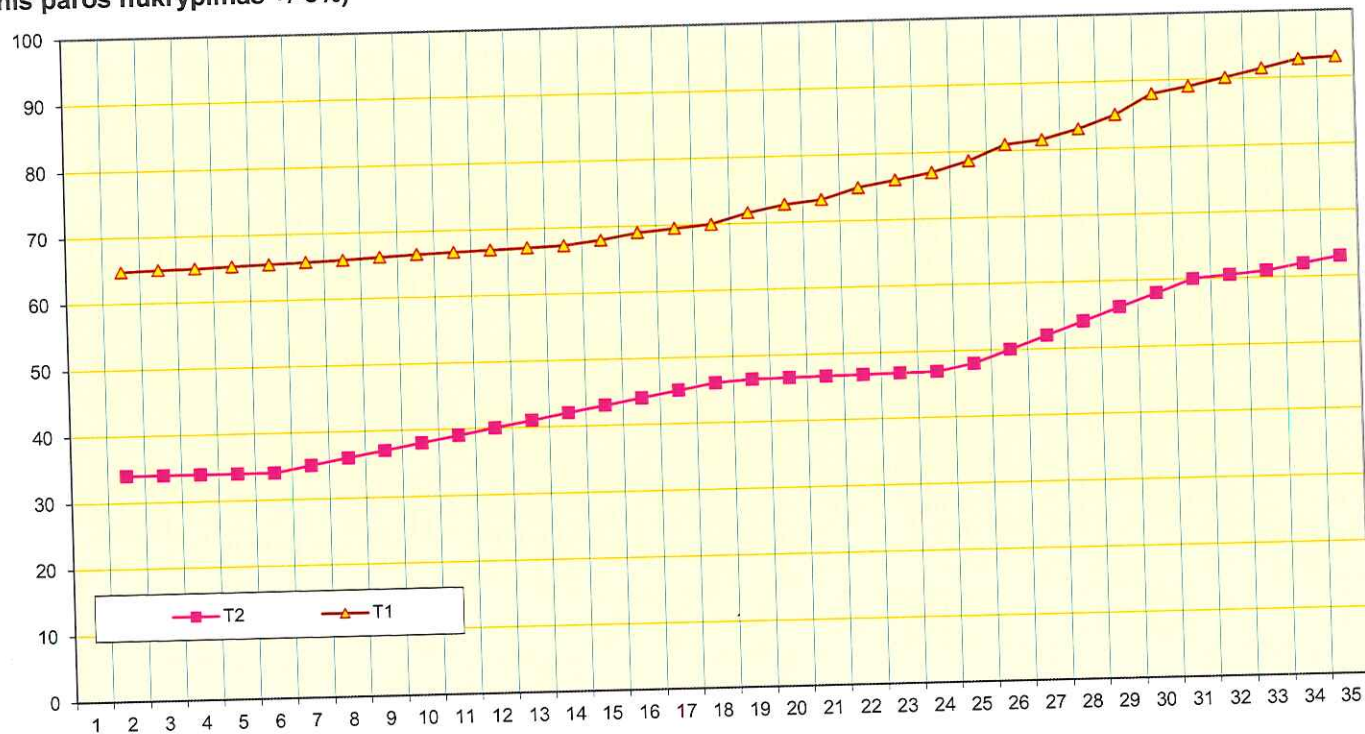

Termofikacinio vandens slėgis šilumos punkto įvade didžiausias paduodamas ir didžiausias grįžtamas
0,5 MPa, / 0,3 MPa, mažiausias paduodamas ir mažiausia grįžtamas 0,45 MPa/ 0,25 MPa. +/- 5%.
°C - lauko temperatūra; T1 - į namo sistemą; T2 - grįžtama iš namo; Q - galia %

Sudarė:
Vyriausiasis inžinierius
Edgaras Gurskis

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas
Ramūnas Kodis



SUDERINTA:

Trakų raj. savivaldybės administracijos direktorė

Jolanta Abuševičienė.....

2022 m. rugpjūčio mėn.....d.



TVIRTINU:


UAB "Trakų energija" direktorius pavaduotoja

Nelija Griniūtė.....

2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

Sodų g. 23A, Bažnyčios g. 11; 21; 24, Lauko g. 8; 10; 12; 12A; 20rus, Geležinkelio g. 28, N. Sodybos 36,
Lentvaryje, šilumnešio parametų kokybinio reguliavimo temperatūrų grafikas šilumos tiekimo-vartotojimo riba, skaičiuotina
patalpų temperatūra +18 C (leistinas vidutinis paros nukrypimas +/-5%)

Eil. Nr.	°C	T2	T1	Q
1	10	40,4	65,0	0,195
2	9	40,6	66,0	0,220
3	8	40,8	66,5	0,244
4	7	41,0	67,0	0,268
5	6	41,5	67,2	0,293
6	5	42,0	67,5	0,317
7	4	42,5	67,9	0,341
8	3	43,0	68,5	0,366
9	2	43,4	68,6	0,390
10	1	43,0	68,8	0,415
11	0	43,6	69,0	0,439
12	-1	43,5	69,2	0,463
13	-2	43,7	69,6	0,488
14	-3	44,0	69,9	0,512
15	-4	45,1	70,0	0,537
16	-5	46,3	71,0	0,561
17	-6	47,0	70,5	0,585
18	-7	48,4	72,0	0,610
19	-8	48,7	73,0	0,634
20	-9	49,0	74,0	0,659
21	-10	49,4	75,0	0,683
22	-11	49,7	76,0	0,707
23	-12	51,0	77,0	0,732
24	-13	54,1	78,0	0,756
25	-14	55,2	79,3	0,780
26	-15	56,4	80,0	0,805
27	-16	57,2	82,0	0,829
28	-17	58,0	86,4	0,854
29	-18	59,5	87,7	0,878
30	-19	60,3	88,9	0,902
31	-20	61,5	89,6	0,927
32	-21	62,2	91,5	0,951
33	-22	62,5	92,3	0,976
34	-23	63,0	93,0	1,000

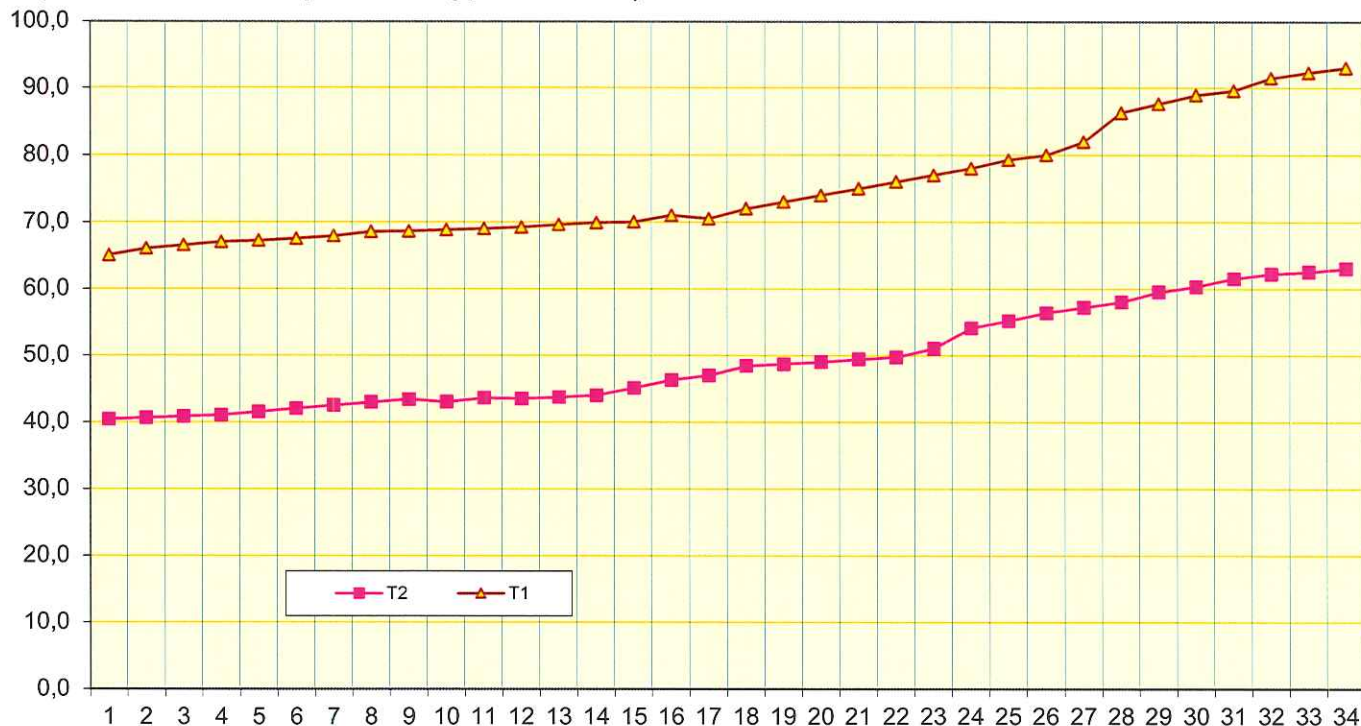

Termofikacinio vandens slėgis šilumos punkto įvade didžiausias paduodamas ir didžiausias grįžtamas
0,45 MPa, / 0,25 MPa, mažiausias paduodamas ir mažiausia grįžtamas 0,35 MPa/ 0,2 MPa. +/- 5%.
°C - lauko temperatūra; T1 - į namo sistema; T2 - grįžtama iš namo; Q - galia %

Sudarė:

Vyriausiasis inžinierius

Edgaras Gurskis

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas

Ramūnas Kodis



SUDERINTA:

Trakų raj. savivaldybės administracijos direktorė

Jolanta Abuševičienė.....

2022 m. rugpjūčio mėn.....d.



Uždaroji TURTINU:

Akcinė bendrovė UAB "Trakų energija" direktorius pavaduotoja

Nelija Griniūtė.....

2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

Ežerų g.10, Kl.alėja 30;34;61;38, Vytauto g. 6;9A;10, Lentvaris šilumnešio parametrų kokybinio reguliavimo

temperatūrų grafikas šilumos tiekimo- vartojimo riba,skaičiuotina patalpų temperatūra +18°C (leistinas vidutinis paros nukrypimas +/- 5%)

Eil. Nr.	°C	T2	T1	Q
1	10	36,0	65,0	0,195
2	9	36,0	65,0	0,220
3	8	36,5	65,4	0,244
4	7	37,0	65,8	0,268
5	6	37,5	65,9	0,293
6	5	38,0	66,0	0,317
7	4	38,5	66,4	0,341
8	3	39,0	66,8	0,366
9	2	40,0	67,2	0,390
10	1	41,0	67,6	0,415
11	0	42,0	68,0	0,439
12	-1	43,0	68,7	0,463
13	-2	43,5	68,9	0,488
14	-3	44,0	69,0	0,512
15	-4	44,5	69,2	0,537
16	-5	45,0	69,9	0,561
17	-6	45,5	70,0	0,585
18	-7	47,0	71,0	0,610
19	-8	49,0	72,0	0,634
20	-9	50,0	73,0	0,659
21	-10	51,0	73,0	0,683
22	-11	52,0	74,0	0,707
23	-12	53,0	75,0	0,732
24	-13	54,0	78,0	0,756
25	-14	55,0	79,0	0,780
26	-15	56,0	83,0	0,805
27	-16	57,0	87,0	0,829
28	-17	58,0	88,0	0,854
29	-18	59,0	89,0	0,878
30	-19	60,0	90,0	0,902
31	-20	61,0	91,0	0,927
32	-21	62,0	92,0	0,951
33	-22	63,0	92,2	0,976
34	-23	64,0	93,0	1,000



Termofikacinio vandens slėgis šilumos punkto įvade didžiausias paduodamas ir didžiausias grįžtamas 0,5 MPa, / 0,3 MPa, mažiausias paduodamas ir mažiausia grįžtamas 0,45 MPa/ 0,2 MPa. +/- 5%.
°C - lauko temperatūra; T1 - į namo sistema; T2 - grįžtama iš namo; Q - galia %

Sudarė:
Vyriausiasis inžinierius
Edgaras Gurskis

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas

Ramūnas Kodis



SUDERINTA:

Trakų raj. savivaldybės administracijos direktorė

Jolanta Abuševičienė

2022 m. rugpjūčio mėn. d.



TVIRTINU:


UAB "Trakų energija" direktorius pavaduotoja

Nelija Griniūtė

2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

Pakalnės g. 7;5;24;28, N.sodybos g. 27;34;36A II;38, Bažnyčios g.23II;23I,Kl. Alėja 59 parduotuvė, Geležinkelio g.26;30;32, Lentvaryje šilumnešio parametrų kokybinio reguliavimo temperatūrų grafikas šilumos tiekimo-vartotojimo riba,skaičiuotina patalpų temperatūra +18 C (leistinas vidutinis paros nukrypimas +/-5%)

Eil. Nr.	°C	T2	T1	Q
1	10	44,0	64,8	0,195
2	9	44,5	65,0	0,220
3	8	45,0	65,1	0,244
4	7	45,5	65,3	0,268
5	6	46,0	65,5	0,293
6	5	46,5	65,7	0,317
7	4	47,0	65,9	0,341
8	3	48,1	66,2	0,366
9	2	48,4	66,5	0,390
10	1	48,6	66,7	0,415
11	0	48,8	66,9	0,439
12	-1	49,0	67,1	0,463
13	-2	49,2	67,3	0,488
14	-3	49,4	68,0	0,512
15	-4	49,7	69,0	0,537
16	-5	49,9	69,5	0,561
17	-6	50,6	70,0	0,585
18	-7	51,5	71,6	0,610
19	-8	52,0	72,7	0,634
20	-9	53,0	73,3	0,659
21	-10	54,0	75,0	0,683
22	-11	54,5	76,0	0,707
23	-12	54,8	77,0	0,732
24	-13	55,0	78,6	0,756
25	-14	56,0	80,9	0,780
26	-15	57,5	81,5	0,805
27	-16	58,0	83,0	0,829
28	-17	58,2	85,0	0,854
29	-18	59,0	88,0	0,878
30	-19	60,5	89,0	0,902
31	-20	61,0	90,2	0,927
32	-21	62,0	91,5	0,951
33	-22	62,7	92,7	0,976
34	-23	63,0	93,0	1,000

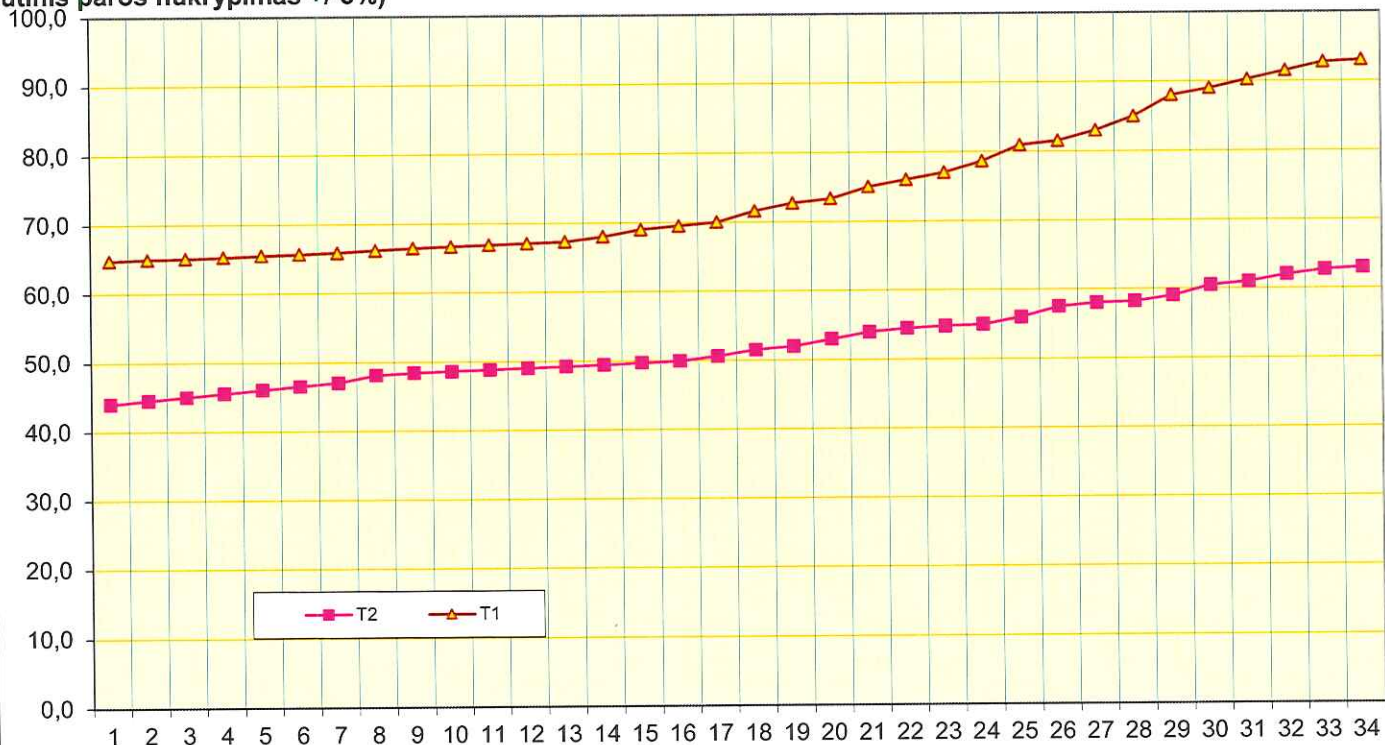

Termofikacinio vandens slėgis šilumos punkto įvade didžiausias paduodamas ir didžiausias grįžtamas 0,5 MPa, / 0,3 MPa, mažiausias paduodamas ir mažiausias grįžtamas 0,5 MPa/ 0,3 MPa. +/- 5%.
°C - lauko temperatūra; T1 - į namo sistema; T2 - grįžtama iš namo; Q - galia %

Sudarė:

Vyriausiasis inžinierius

Edgaras Gurskis

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas

Ramūnas Kodis



SUDERINTA:

Trakų raj. savivaldybės administracijos direktorė

Jolanta Abuševičienė.....

2022 m. rugpjūčio mėn.....d.



TVIRTINU:


UAB "Trakų energija" direktorių pavaduotoja

Nelija Griniūtė.....

2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

**Klevų alėja 20,24;26; Mokyklos g.1, Pakalnės g.27, Lentvaris šilumnešio parametrai
kokybinio reguliavimo temperatūrų grafikas, šilumos tiekimo-vartojimo riba, skaičiuotina patalpų
temperatūra +18°C (leistinas vidutinis paros nukrypimas +/- 5%)**

Eil. Nr.	°C	T2	T1	Q
1	10	41,6	65,0	0,195
2	9	41,8	65,0	0,220
3	8	42,0	65,0	0,244
4	7	42,2	65,2	0,268
5	6	42,4	65,4	0,293
6	5	42,6	65,6	0,317
7	4	42,8	65,7	0,341
8	3	43,0	65,8	0,366
9	2	43,2	65,8	0,390
10	1	43,4	66,0	0,415
11	0	43,6	66,2	0,439
12	-1	43,7	66,5	0,463
13	-2	43,8	67,0	0,488
14	-3	43,9	68,1	0,512
15	-4	44,0	69,0	0,537
16	-5	44,1	69,2	0,561
17	-6	45,0	70,0	0,585
18	-7	46,0	71,2	0,610
19	-8	47,0	72,8	0,634
20	-9	48,0	74,7	0,659
21	-10	49,0	75,0	0,683
22	-11	50,0	76,4	0,707
23	-12	51,0	78,8	0,732
24	-13	53,0	80,1	0,756
25	-14	55,0	81,5	0,780
26	-15	56,0	82,8	0,805
27	-16	57,0	84,1	0,829
28	-17	58,0	85,4	0,854
29	-18	59,0	86,7	0,878
30	-19	60,0	88,0	0,902
31	-20	61,0	89,2	0,927
32	-21	62,0	90,5	0,951
33	-22	62,0	91,8	0,976
34	-23	63,0	92,1	1,000

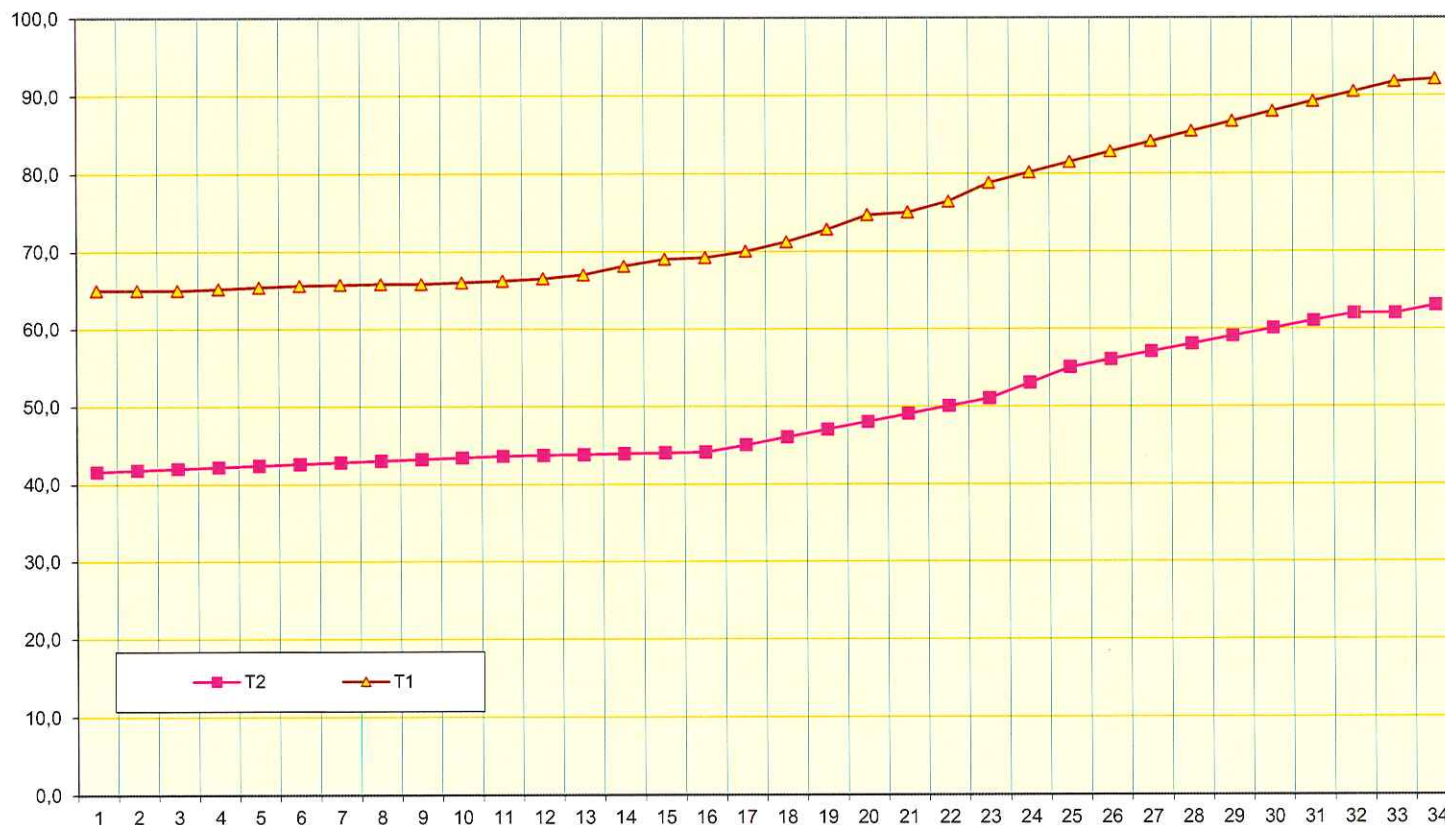

Termofikacinio vandens slėgis šilumos punkto įvade didžiausias paduodamas ir didžiausias grįžtamas 0,5 MPa, / 0,3 MPa, mažiausias paduodamas ir mažiausias grįžtamas 0,45 MPa/ 0,25 MPa. +/- 5%.
°C - lauko temperatūra; T1 - į namo sistema; T2 - grįžtama iš namo; Q - galia %

Sudarė:
Vyriausiasis inžinierius
Edgaras Gurskis

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistas

Ramūnas Kodis